


AVENAR panel 8000 | AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

FPE-8000-SPC | FPE-8000-PPC | FPE-2000-SPC | FPE-2000-PPC |
FPE-8000-FMR

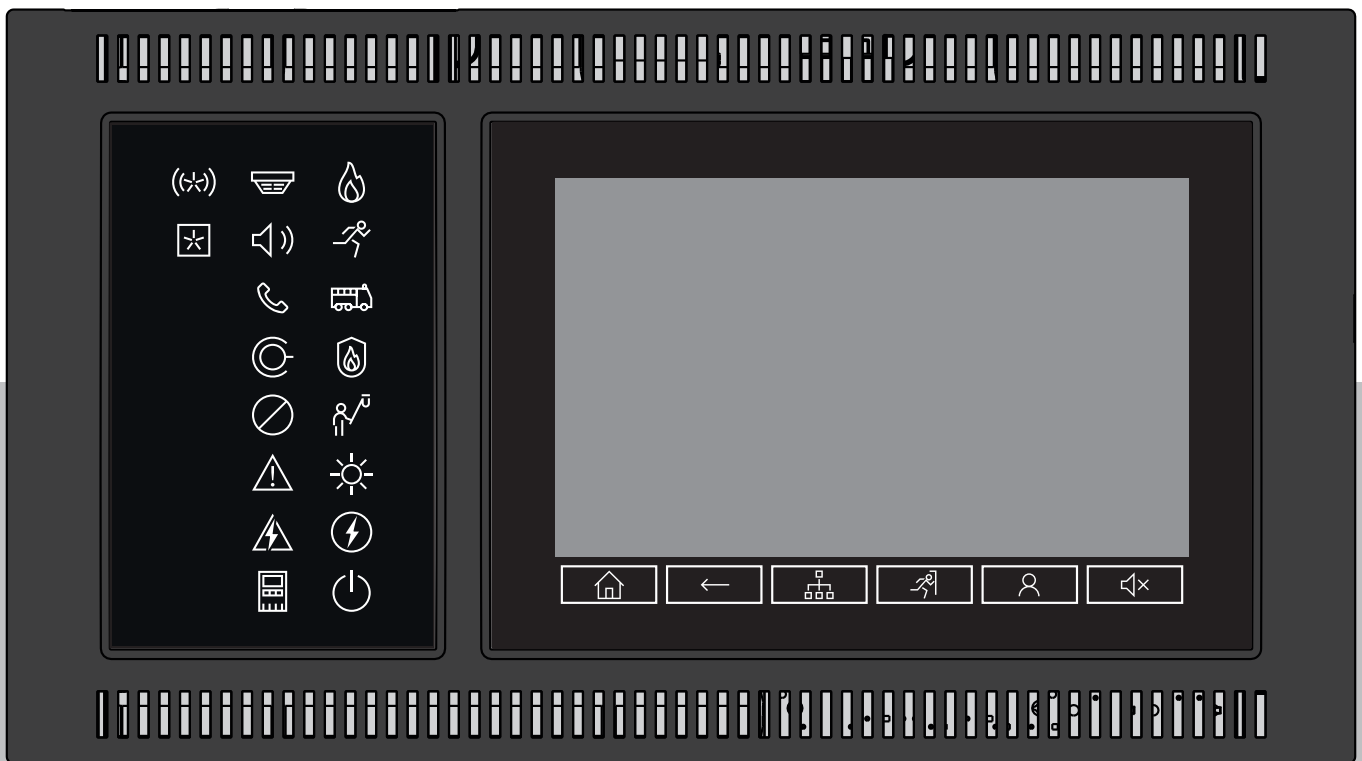

Contenido

1	Protección y seguridad	7
2	Uso de acuerdo con las normas	8
3	Para su información	9
3.1	Contrato de licencia Open Source	9
3.2	Acceso al menú de inicio	9
3.3	Cambio del idioma de la pantalla	9
3.4	Garantía y responsabilidad	9
3.5	Copyright	10
4	Todas las funciones en un vistazo	11
5	En resumen	13
5.1	Elementos de funcionamiento	13
5.2	LED de estado	14
5.3	Pantalla táctil	16
5.4	Pantalla de reposo	18
5.5	Información de contacto para mantenimiento	19
6	Principio de funcionamiento	20
6.1	Activar y desactivar	20
6.2	Configuración inicial	21
6.3	Conexión y desconexión	22
6.3.1	Conexión	22
6.3.2	Desconexión	22
6.4	Autorización de acceso	23
6.5	Llamada al menú de inicio	23
6.6	Menú personalizado	23
6.7	Seleccionar menú	23
6.8	Volver a la selección anterior	24
6.9	Trabajar con listas	24
6.9.1	Varios estados de los campos de lista	25
6.9.2	Desplazamiento por las listas	25
6.9.3	Asignar modo	26
6.10	Buscar función / elemento	26
6.10.1	Buscar por nombre	26
6.10.2	Buscar por número	27
6.11	Introducción de números y texto	27
6.11.1	Cambiar una entrada	28
6.11.2	Borrar todos los números	28
6.12	Cambio del idioma de la pantalla	28
6.12.1	Introducir por acceso directo	28
6.12.2	Cambiar idioma a través de menú	29
6.13	Conmutación entre barras de estado	29
6.14	Reposo	29
6.15	Direccionamiento lógico y físico	29
7	Funcionamiento en red mediante Ethernet	30
7.1	IP settings	30
7.2	Ethernet redundancy	31
7.3	Diagnóstico	32
8	Teclado AVENAR 8000	33
9	Teclado y centrales en red	34

9.1	Configuraciones FSP-5000-RPS	34
9.2	Establecimiento/cierre de una conexión remota a una central	34
10	Alarma	36
10.1	Tipos de alarma	36
10.2	Retardos de entrada	36
10.3	Modos día y noche	37
10.4	Mensaje de alarma a la central	38
10.4.1	Señales ópticas y acústicas	38
10.4.2	Visualización de zonas de detectores en estado de alarma	39
10.4.3	Secuencia de mensajes de alarma	39
10.4.4	Información sobre las zonas lógicas en el estado de alarma	40
10.4.5	El mensaje más nuevo	40
10.4.6	Visualización de detectores individuales en una zona lógica	41
10.4.7	Información acerca de los detectores individuales	41
10.4.8	Visualización de información adicional	41
11	Alarma de incendio	43
11.1	Evacuación	43
11.2	Señales ópticas y acústicas	44
11.3	Reconocimiento de un mensaje	44
11.4	Silenciar el zumbador interno	44
11.5	Activación y silenciado de dispositivos de señalización	44
11.6	Reseteo de los equipos de señalización y equipos de transmisión	45
11.7	Verificación de alarma	45
11.8	Reseteo de un mensaje de alarma	46
11.9	Anulación de detectores	47
12	Mensaje de fallo	48
12.1	Llamada de indicación de fallo	48
12.2	Mensaje de avería en la central	48
12.2.1	Reconocimiento de un mensaje	48
12.2.2	Secuencia de mensajes de avería	49
12.2.3	Información sobre grupos de elementos que funcionan mal	49
12.2.4	El mensaje más nuevo	50
12.2.5	Visualización de elementos individuales de un grupo de elementos	50
12.2.6	Información acerca de elementos individuales	50
12.2.7	Visualización de información adicional	51
12.2.8	Señales	51
12.3	Reseteo del mensaje de avería	51
12.4	Bloqueo de un elemento	52
13	Anulación	53
13.1	Resumen del menú	53
13.2	Anulación y desanulación de elementos	53
13.3	Visualización y desanulación de grupos de elementos anulados	53
13.4	Visualización de la lista de todos los elementos anulados	54
13.4.1	Utilizando el menú	54
13.4.2	Mediante la barra de estado	54
13.5	Anulación/desanulación del zumbador	55
13.6	Anulación/desanulación de la salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería	55
13.6.1	Anulación/desanulación de la salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería	55
13.6.2	Desanulación de la salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería	55

14	Bloquear	57
14.1	Resumen del menú	57
14.2	Bloqueo y desbloqueo de elementos	57
14.3	Visualización de la lista de todos los elementos bloqueados	57
14.3.1	Utilizando el menú	58
14.3.2	Mediante la barra de estado	58
15	Diagnóstico	59
15.1	Resumen del menú	59
15.2	Detalles del elemento	59
15.3	Módulos	60
15.4	Hardware	60
15.4.1	Prueba de LED	60
15.4.2	Prueba de pantalla	61
15.4.3	Información de seguimiento	61
15.4.4	Bus CAN	62
15.5	Datos de la central	62
15.6	Prueba de LED de módulos	62
15.7	Servicios de red	63
15.7.1	Routing table	63
15.7.2	Consistency check	63
15.7.3	Ethernet ports	64
15.7.4	Send ping command	64
15.7.5	Remote Services	65
15.8	Sistemas de alarma por voz (VAS)	66
15.8.1	Plena	67
15.8.2	PRAESENSA / PAVIRO / Praesideo	67
16	Mantenimiento	69
16.1	Resumen del menú	69
16.2	Cambiar idioma	69
16.3	Activación de salidas	69
16.4	Activación de equipo de transmisión	70
16.5	Anulación/desanulación del zumbador	70
17	Mantenimiento – prueba	71
17.1	Grupos de prueba	71
17.1.1	Adición o borrado de elementos.	71
17.2	Inicio y finalización de la prueba	73
17.2.1	Inicio de la prueba	73
17.2.2	Finalización de la prueba	74
17.3	Finalización de la prueba para todos los elementos	74
17.4	Visualización de elementos probados y no probados	74
17.5	Asignación de elementos probados a un grupo de prueba	74
18	Mantenimiento - histórico	76
18.1	Selección de filtros	76
18.2	Configuración de filtros	76
18.3	Cambio de filtro	77
18.4	Combinación de varios filtros	77
18.5	Funciones de la barra de estado	77
18.6	Impresión de datos	77
19	Modos día y noche	79

19.1	Cambio entre el modo día y modo noche	79
19.2	Visualización de detalles	80
19.3	Cambio de hora para cambiar al modo noche	80
20	Configuración	82
20.1	Resumen del menú	82
20.2	Dirección de nodo físico (PNA/RSN)	82
20.3	Edición de grupo	82
20.3.1	Añadir o borrar	82
20.3.2	Cambio de nombre	84
20.4	Sensibilidad del detector	84
20.5	Usuario	84
20.5.1	Cambiar contraseña	85
20.5.2	Cambiar contraseña universal	85
20.5.3	Establecimiento de contraseña por defecto	85
20.6	Renombrar elementos	86
20.7	Servicios de red	86
20.7.1	Ethernet	86
20.7.2	Cambiar fecha/hora	86
20.7.3	Remote Services	86
20.8	Resumen	87
21	Otras funciones	88
21.1	Resumen del menú	88
21.2	Cambio de fecha / hora	88
21.3	Contraseña maestra	88
21.3.1	Introducir una contraseña maestra que sea válida indefinidamente	88
21.3.2	Introducción de la contraseña maestra de 24 horas	89
21.4	Remote Services	89
21.5	Cambiar contraseña	90
21.6	Realización de una evacuación por incendio	90
21.7	Contadores de alarmas	91
22	Restablecer	93
22.1	Resumen del menú	93
22.2	Restablecimiento de elementos	93
23	Control/Monitor	95
23.1	Resumen del menú	95
23.2	Activar retenedor, elemento de control o HVAC	95
23.3	Ir al elemento	95
23.4	Buscar función	96
24	Menú de arranque	97
	Índice	98

1 Protección y seguridad

Este manual del usuario no contiene información de seguridad general o especializada. Solo incluye los detalles de seguridad necesarios para operar la central de incendio.

Los usuarios deben estar familiarizados con todos los procedimientos y normativas de seguridad pertinentes aplicables a su ubicación. Esto incluye acciones de respuesta de emergencia en caso de alarmas e incendio.

El manual del usuario forma parte integrante del sistema y debe entregarse al nuevo propietario en caso de venta.

**Precaución!**

Riesgo de avería del sistema y pérdida de datos

Utilice siempre el botón de encendido para apagar la central.

No desenchufe la central de la fuente de alimentación mientras esté en funcionamiento.

Una vez que la central se haya apagado correctamente, puede reiniciarla pulsando de nuevo el botón de encendido.

**Precaución!**

Riesgo de funcionamiento incorrecto del sistema

Solo el personal capacitado debe procesar los mensajes de eventos de la central.

Solo el personal formado y autorizado debe realizar pruebas de funcionamiento del sistema y configurar los detectores.

**Precaución!**

Riesgo de acceso no autorizado

El código de acceso personal (identificación de usuario y contraseña) no debe revelarse a terceros.

**Precaución!**

Riesgo de daño físico

No utilice objetos afilados o puntiagudos (por ejemplo, destornilladores o bolígrafos) en la pantalla táctil.

No exponga la pantalla táctil a la luz solar directa.

**Precaución!**

Riesgo de daño físico

Limpie la pantalla táctil y las superficies solo con un paño suave ligeramente humedecido.

No utilice ningún producto de limpieza y asegúrese de que no entre líquido en el interior del dispositivo.

**Precaución!**

Riesgo de funcionamiento incorrecto del sistema

Calibre la pantalla táctil al menos una vez al año.

Si no se calibra la pantalla táctil, es posible que el operador no pueda manejar el sistema.

2 Uso de acuerdo con las normas

El controlador de la central se ha diseñado para utilizar la AVENAR panel 8000/2000 central de incendios. Puede llevar a cabo las siguientes tareas:

- Mostrar y procesar varios tipos de mensaje tales como mensajes de alarma y mensajes de incidencia
- Anular, bloquear y restablecer elementos
- Monitorización y control de dispositivos de sonido y salidas
- Realizar una prueba
- Mostrar información de diagnóstico sobre todos los elementos LSN
- Configuración de detectores (textos cortos y sensibilidad del detector)
- Efectuar una evacuación
- Guardar, mostrar e imprimir eventos
- Cambiar el sistema al Modo día o noche.



Aviso!

Terminología

El término **Prueba**, (empleado en la central de incendio y en la documentación) es análogo al término **Estado de prueba** de la norma EN54-2.



Aviso!

El control manual de las zonas de evacuación y las salidas conectadas a los equipos de protección contra incendios (e-Matrix) son características del usuario. Estas características no tienen requisitos reglamentarios porque no forman parte de la norma EN54-2.

3 Para su información

Este manual de usuario contiene información importante y notas sobre el uso de AVENAR panel 8000/2000.

Con las indicaciones paso a paso, puede familiarizarse con las funciones individuales:

- La sección *En resumen, Página 13* proporciona un resumen del funcionamiento, los elementos de pantalla y la pantalla táctil.
- En *Principio de funcionamiento, Página 20*, obtendrá información sobre cómo navegar por los menús individuales y qué posibilidades de selección tiene a su disposición.

Cada función se describe detalladamente en un capítulo individual.

Encontrará temas específicos en el índice. Si ya tiene práctica en el manejo de los menús, puede utilizar el resumen de todos los menús de *Todas las funciones en un vistazo, Página 11*.



Aviso!

Este manual del usuario es aplicable en la versión 4.x del firmware de la central.

3.1 Contrato de licencia Open Source



Aviso!

Bosch Sicherheitssysteme GmbH utiliza software de código abierto. Para obtener más información, consulte <https://www.boschsecurity.com/xc/en/oss/>.

3.2 Acceso al menú de inicio



► Pulse

Puede utilizar esta tecla para volver de un submenú al menú Inicio.

3.3 Cambio del idioma de la pantalla

El idioma de la central se puede cambiar rápidamente con un acceso directo:

1. Pulse para abrir el menú de inicio.
2. Pulse 1 en el teclado alfanumérico.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** para cancelar la operación. Se muestra una lista de los idiomas existentes.
4. Seleccione el idioma que necesite.
Todos los elementos de la pantalla aparecen ahora en el idioma seleccionado.



Aviso!

Después de arrancar el sistema tras un apagón o un fallo de batería, se muestra de nuevo el idioma establecido por defecto en el dispositivo FSP-5000-RPS.

3.4 Garantía y responsabilidad

No se aceptan reclamaciones de garantía y de responsabilidad por daños personales y de bienes si fueron provocados por uno o más de los siguientes motivos:

- Uso de la central de incendios contrario a las normativas
- Configuración, instalación, puesta en marcha, funcionamiento o mantenimiento inapropiados
- Omisión de las instrucciones indicadas en el manual de usuario
- Modificaciones de construcción posteriores
- Reparaciones defectuosas
- Catástrofes, influencia de cuerpos extraños y fuerza mayor.

Sin el permiso de Bosch, no se deben realizar cambios o añadidos a la central ni al controlador de la central, ni se deben reconstruir.

La reconstrucción requiere un permiso por escrito. En caso de cambios de construcción no aprobados, se invalidan todas las reclamaciones de garantía a Bosch.

3.5 Copyright

Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Germany conserva el copyright de toda la documentación. Sin el permiso escrito explícito de Bosch, no se puede duplicar ni transmitir ninguna parte de estos documentos, de ninguna manera. Bosch se reserva el derecho de modificar este manual sin previo aviso.

4 Todas las funciones en un vistazo

Menú principal



Anular Bloquear	Diagnóstico
Mantenimiento	Configuración
Conmutar a Modo día	Otras funciones
Monitorización de control	Reset

Anular/Bloquear

Anular	->	Mostrar dispositivos bloqueados/ anulados	Seleccionar por número		Zumbador	Impresora
Bloquear		Señalizador	Transmisor		HVAC	Retenedor
		Detector/ Pulsador	Zona lógica		Sistema de extinción	Indicador
		Anular/ Bloquear grupo	Más...	->	Elemento de control	Módulo

Diagnóstico

Diagnóstico	->	Detalles del elemento	Módulos
		Hardware	Datos de la central
		Prueba de LED de módulos	Histórico
		Servicios de red	Sistema de alarma por voz

Maintenance

Mantenimiento	->	Prueba	Cambiar idioma
		Activar salidas	Activar transmisor
		Histórico	Zumbador

Configuración

Configuración	->	Configurar dirección nodo físico (PNA/RSN)	Establecer grupos
		Sensibilidad del detector	Usuario
		Renombrar elementos	Resumen

		Servicios de red	Acerca de...
--	--	-------------------------	---------------------

Otras funciones

Otras funciones	->	Cambiar fecha / hora	Contraseña maestra
		Remote Services	Cambiar contraseña
		Evacuar	Contadores de alarmas

Control / Supervisión

Activar retén puerta	Activar HVAC
Activar elemento de control	Función de búsqueda
Ir al elemento	


Reset

Reset	->	Tipo de evento	Ámbito
		Zona lógica	Detector/Pulsador
			Esta central

5 En resumen

Este capítulo contiene información acerca de los siguientes elementos del controlador de la central:

- *Elementos de funcionamiento, Página 13*
- *LED de estado, Página 14*
- *Pantalla táctil, Página 16*
- *Información de contacto para mantenimiento, Página 19*

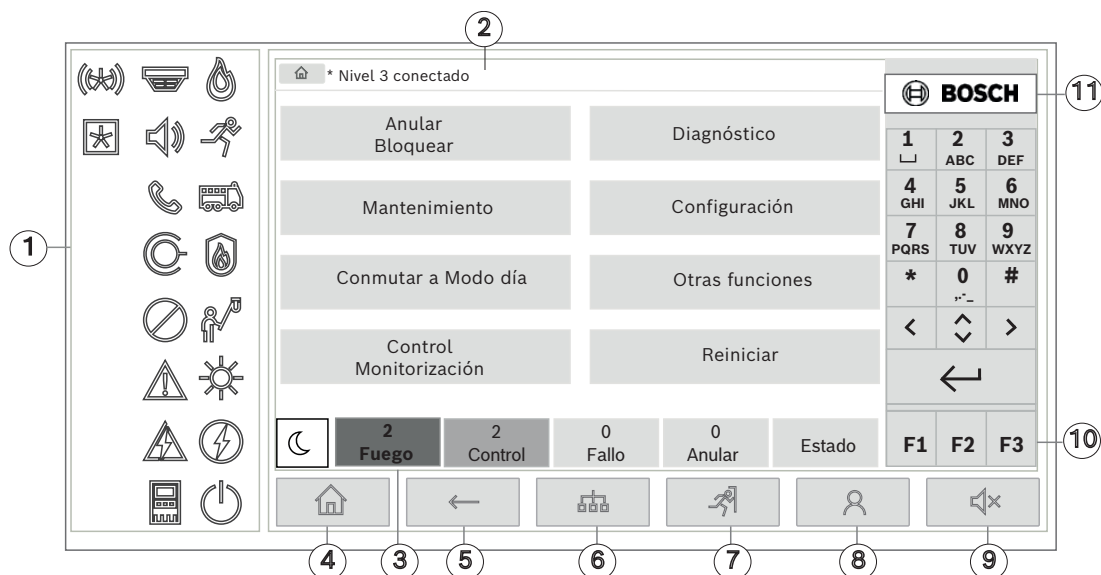

- | | | | |
|---|----------------------|----|---|
| 1 | LED de estado | 6 | Mostrar una lista de las centrales en red y establecer una conexión remota con una de ellas |
| 2 | Barra de información | 7 | Mostrar y controlar todas las zonas de alarma |
| 3 | Barra de estado | 8 | Iniciar sesión en la central y abrir el menú personalizado |
| 4 | Abrir menú de inicio | 9 | Silenciar el zumbador interno |
| 5 | Volver | 10 | Teclas de función, programables |
| | | 11 | Visualizar información de soporte |

5.1 Elementos de funcionamiento

Teclas fijas

Para seleccionar una función, toque la tecla apropiada.

Las siguientes funciones se pueden ejecutar con las teclas fijas de la parte inferior de la pantalla:










Tecla "Inicio". Acceso al menú de inicio.



Vuelve a la selección anterior.



Muestra una lista de las centrales en red y establece una conexión remota con una central en red o un teclado remoto.

	Mostrar y controlar todas las zonas de alarma.
	Iniciar y cerrar sesión: introduzca el ID de usuario y la contraseña, o acceda al menú personalizado si ya ha iniciado sesión.
	Silencie de forma temporal el zumbador interno.
	Tecla flecha izquierda". Mueve el cursor una posición a la izquierda en la pantalla de búsqueda.
	Tecla de función de flecha derecha. Mueva el cursor una posición a la derecha en la pantalla de búsqueda.
	Tecla de función de flecha doble. Cambia entre barras de estado si hay dos o más disponibles. Aparece la barra de estado para desplazarse de forma rápida por las listas.
	Tecla de función de confirmación. Confirmar una entrada alfanumérica. Confirme una entrada que no está confirmada seleccionando el campo Aceptar en la pantalla táctil.

Teclado alfanumérico

Permite introducir letras, caracteres especiales y números.






Teclas de función

Hay tres teclas de función F1, F2 y F3 que son totalmente programables con las funciones de uso más frecuentes de la central mediante el software de programación. Cuando una tecla de función está activa, se muestra marcada con una barra verde.





5.2



LED de estado

18 LED de estado muestran información sobre el estado de funcionamiento de la central de incendio.


	Color*	Significado
	R	Alarma de Incendio
	R	Evacuación en curso
	R	Transmisión de alarma de incendio activada
	R	Equipo de protección contra incendios activado
	A	Modo de mantenimiento

	A	Modo día/retardos activos
	A	Desactivación general
	A	Avería general
	A**	Detector de incendios con avería/desactivado
	A**	Dispositivo de señalización con avería/desactivado
	A**	Dispositivo de transmisión de alarmas con avería/desactivado
	A**	Salida hacia equipos de protección contra incendios con avería/desactivados
	A	Avería de alimentación
	V	Alimentación disponible
	A	Avería del sistema/central
	V	Sistema en funcionamiento
	R	LED programable para una alarma autodefinida
	A**	LED programable para una avería/desactivación autodefinida
		*A = amarillo, R = rojo, V = verde **parpadeante: avería; fijo: desactivado

Los LED para el estado de los dispositivos tales como detectores , dispositivos de señalización , dispositivos de transmisión de alarmas  y las salidas de los equipos de protección contra incendios  siempre se iluminan en combinación con el icono de

avería general  o con un icono general desactivado  según su estado. Además, en caso de avería, el LED del elemento respectivo parpadea mientras que el LED que indica el fallo general se ilumina en color amarillo.

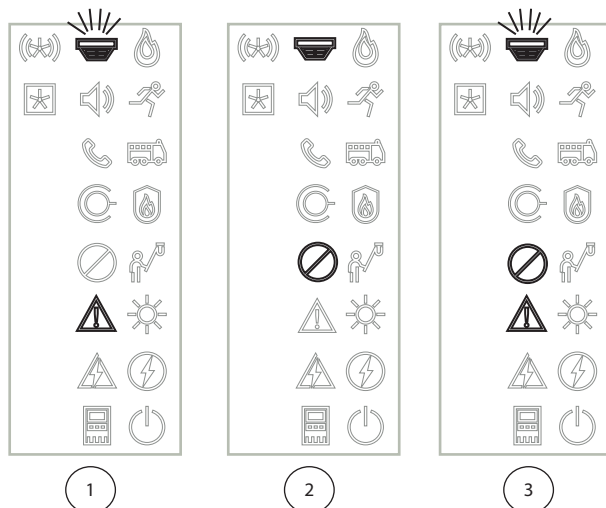

Ejemplo:



- 1 Indicación de avería de un dispositivo
- 2 Dispositivo desactivado
- 3 Dispositivo desactivado y en estado de fallo



Aviso!

Puesto que ni la central ni la fuente de alimentación pueden tener el estado "desactivado", el fallo del sistema  y el icono de fallo de alimentación se  iluminan en color amarillo en el estado "avería".

5.3

Pantalla táctil




Precaución!

Riesgo de daño físico

No utilice objetos afilados o puntiagudos (por ejemplo, destornilladores o bolígrafos) en la pantalla táctil.

No exponga la pantalla táctil a la luz solar directa.

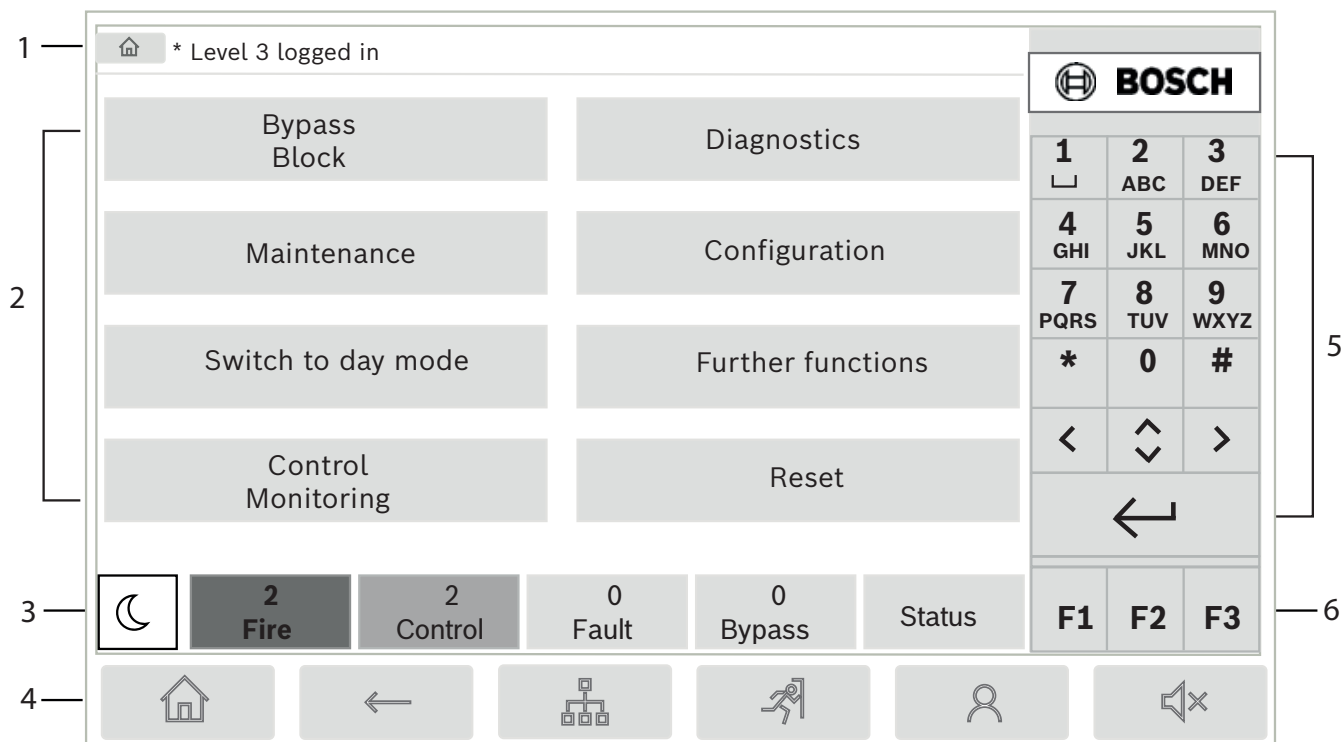

1	Barra de información	4	Teclas de operaciones fijas
2	Campo menú	5	Teclado alfanumérico
3	Barra de estado	6	Teclas de función, programables

Barra de información

La barra de información muestra información general como texto o iconos.

Icono	Significado
	No se ha establecido ninguna conexión. Solo se muestra en la central.
	No se ha establecido ninguna conexión. Solo se muestra en el teclado remoto.
	Conexión remota establecida. El operador tiene un uso restringido de la central remota: sin control, solo monitorización.
	Conexión remota establecida. El operador tiene el control total en la central remota.
	Conexión remota establecida. Un operador remoto tiene pleno control sobre la central. La central está bloqueada para acceso local.
	Fallo de tierra detectado.
	Operador conectado.
Texto	Significado

Icono	Significado
Central 4-1	Dirección lógica de nodo
Nivel de acceso 3	Nivel de acceso del operador que ha iniciado sesión. Niveles máximos: 2, 3 o 4 Solo se muestran en el menú principal.
Omitir Bloquear\Bloquear\Detector	Ruta de la selección del menú Por motivos de espacio no siempre es posible mostrar la ruta completa.

Campo menú

Para seleccionar un menú principal, tocar el campo de menú correspondiente en la pantalla táctil. En el *Todas las funciones en un vistazo, Página 11* hay un resumen de todos los menús principales con sus correspondientes submenús.

Barra de estado

	0 Fuego	0 Control	8 Fallo	0 Anulado	Estad o
---	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Esta barra de estado está disponible en cada menú. Además, hay otras barras de estado en algunos menús. Consulte también *Conmutación entre barras de estado, Página 29*:

El primer número especifica el número de elementos en el estado correspondiente:

Fuego Número de grupos que han activado una alarma de incendio

Control Elementos que están activados

Fallo Elementos que han informado de una avería

Anulado Elementos deshabilitados

Además, es posible mostrar un resumen del tipo y naturaleza de los tipos de mensaje recibidos por la central:

Estado Pantalla de una lista de los diferentes tipos de mensaje y estado y el número de eventos en el estado correspondiente

Para mostrar los elementos individuales, tocar el campo correspondiente con el dedo.

Los campos de estado **Control** y **Fallo** se identifican con las letras "B" y/o "C":

- "B" significa que los controladores del equipo de protección contra incendios de tipo B (G-B) están afectados (por ejemplo, elementos de control sin supervisión).
- "C" significa que los controladores del equipo de protección contra incendios de tipo C (G-C) están afectados (por ejemplo, sistemas de extinción).

5.4 Pantalla de reposo




Cuando la pantalla táctil no funciona, su retroiluminación se apaga después de 5 minutos.



Aviso!

Si se produce una alarma activa o un mensaje de avería, la luz de corte se apaga después de 60 minutos. La pantalla vuelve a este mensaje desde cualquier otro elemento del menú transcurridos 30 segundos.

Si la pantalla es de color negro, pulse suavemente para ver la pantalla de espera. Aparece la siguiente información en la pantalla de espera:

- Fecha
- Hora
-  Modo noche
-  Modo día
-  Combinación noche/día

Dependiendo de la configuración, puede aparecer información adicional.

En un sistema de detección de incendios en red, se pueden mostrar más iconos en la pantalla de reposo según la configuración de red.

5.5 Información de contacto para mantenimiento

Para mostrar la información de contacto de la empresa que proporciona el servicio de mantenimiento, pulse el logotipo de Bosch en la esquina superior derecha del módulo de usuario.

Se muestra la siguiente información de contacto:

- **Nombre de empresa**
- **Persona de contacto**
- **Teléfono**
- **Dirección**
- **Código postal**
- **E-mail**



Aviso!

La información de contacto para mantenimiento solo se muestra cuando se ha introducido la información en el cuadro de diálogo información de mantenimiento en FSP-5000-RPS.

Además de la información de contacto, se muestra la siguiente información:


- **Fecha de instalación:** la fecha, la hora y la zona horaria de la última descarga de configuración.
- **Vers. firmware:** versión de firmware que se está ejecutando actualmente en el hardware del controlador.
- **Vers. hardware:** con la versión de hardware puede identificar la versión de firmware que se puede ejecutar en el controlador. Para obtener más información, consulte el capítulo *Firmware del controlador de la central* en el manual del sistema.

6 Principio de funcionamiento

6.1 Activar y desactivar

Botón de encendido

La central de incendio se debe encender y apagar con un botón de encendido que se encuentra en el lado derecho de la central. También se realiza un reinicio de la central mediante el botón de encendido.

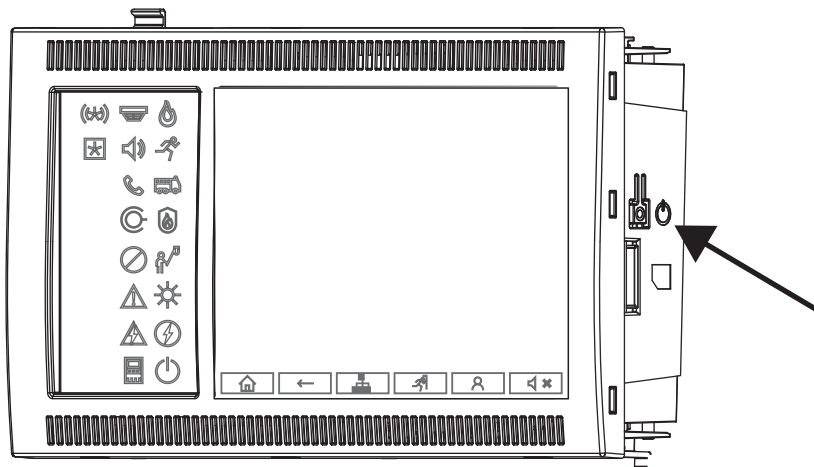

Precaución!

Riesgo de avería del sistema y pérdida de datos



Utilice siempre el botón de encendido para apagar la central.

No desenchufe la central de la fuente de alimentación mientras esté en funcionamiento.

Una vez que la central se haya apagado correctamente, puede reiniciarla pulsando de nuevo el botón de encendido.



Funciones del botón de encendido

1. Inicie la central: pulse el botón de encendido brevemente una vez.
2. Apagar la central: pulse el botón de encendido una vez brevemente cuando la central esté en funcionamiento.
 - La central produce un sonido de confirmación cuando la secuencia de cierre se inicia.
 - El cierre se completa cuando se encienden los ledes "fallo general"  y "fallo del sistema/central" .
 - Espere hasta que se complete el apagado.
 - A continuación, interrumpa la alimentación.
 - Si la central está apagada pero sigue teniendo alimentación, suena un tono de aviso pasados 10 segundos.
3. Reinicie después de un fallo de software: mantenga pulsado el botón de encendido durante 8 segundos.

Precaución!

Riesgo de uso indebido del procedimiento de reinicio

Pulse solo el botón de encendido durante 8 segundos en caso de:

- a) El sistema ya no responde.
- b) Se le indica que lo haga porque la central ha entrado en el estado seguro.



Estado seguro



Aviso!

Para evitar que la central se ejecute en un estado seguro, no reinicie la central dos veces en el transcurso de 100 segundos.

Si la central se reinicia dos veces en 100 segundos (bien debido a un error del sistema o de forma intencionada por ejemplo durante la instalación inicial), se ejecuta en un estado seguro que sólo se puede finalizar con un reinicio manual. Suena un tono de advertencia y aparece un mensaje en la pantalla. En este caso, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6.2 Configuración inicial

Cuando inicie la central por primera vez, debe realizar los siguientes pasos:

Calibración de la pantalla táctil

Al iniciar por primera vez la central, en primer lugar debe calibrar la pantalla táctil:

1. Conecte la alimentación o pulse el botón de encendido para activar la central. La calibración de pantalla táctil se iniciará automáticamente si es necesario.
2. Realice la calibración siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. El proceso de inicio continuará automáticamente después de que se haya completado la calibración.

Ajustar la hora y la fecha

Toque el campo deseado e introduzca el valor correcto. Consulte los detalles en *Cambio de fecha / hora*, *Página 88*.

Configure la dirección del nodo físico (PNA/RSN)

Debe establecer la dirección de nodo físico (PNA/RSN) al activar la central por primera vez.



Aviso!

No hay conmutadores giratorios mecánicos.

La dirección del nodo físico debe ser idéntica al número configurado en el software de programación. Después de cambiar la dirección del nodo físico, es necesario reiniciar la central.

Para cambiar la dirección del nodo físico, introduzca un número entre 1 y 64. Elija **Aceptar y reiniciar** para que el cambio sea efectivo.

Usar ajustes Ethernet

Compruebe **Usar ajustes Ethernet** si la central se usa en una red Ethernet.



Precaución!

Riesgo de fallo de red

Si marca **Usar ajustes Ethernet**, debe definir la dirección IP de la central mediante **Configurar Ethernet**.

Usar RSTP

Active la casilla **Usar RSTP** para activar la redundancia Ethernet. Para obtener más detalles, consulte *Ethernet redundancy*, *Página 31*.

Configurar Ethernet

Compruebe **Configurar Ethernet** para utilizar la dirección IP estándar de la central.

Reinicio

Después de haber hecho todos los ajustes necesarios, reinicie la central pulsando **Reiniciar**.

6.3 Conexión y desconexión

Para tener acceso a los niveles de acceso 2 a 4, es necesario conectarse. El requisito previo es que tenga autorización de acceso.

Aviso!

Para conectarse, requiere un ID de usuario y una contraseña. Dependiendo de su autorización de acceso, puede utilizar determinadas funciones.

En los siguientes casos, se le pedirá introducir una contraseña:

No está conectado y desea seleccionar una función que requiere contraseña.

Está conectado pero se requiere un nivel más alto de autorización para la función seleccionada.

6.3.1 Conexión

Para iniciar sesión en el controlador de la central:

Pulse la tecla de inicio de sesión .

Se muestra la ventana de conexión:

1. Introduzca su ID de usuario en el primer campo.
Consulte *Introducción de números y texto, Página 27* para obtener información sobre cómo introducir números.
2. Introduzca su contraseña en el segundo campo.

**Aviso!**

La contraseña por defecto es: 000000. Por motivos de seguridad, le rogamos que cambie esta contraseña, consulte *Cambiar contraseña, Página 90*.

3. Seleccione **Aceptar** para confirmar las entradas o **Cancelar** para cancelar la operación.
Consulte *Cambiar contraseña, Página 90* para obtener información sobre cómo configurar su propia contraseña.

Se muestra la pantalla de espera.


Siempre que un operador inicie sesión, el icono de tecla aparecerá en la barra de información.

Además, el ID de usuario que se ha conectado se muestra en la página de inicio de la barra de información.

**Aviso!**

En el software de programación FSP-5000-RPS, se puede especificar un intervalo de tiempo tras el cual se desconectará un operador que estuviera conectado en el controlador de la central.

6.3.2 Desconexión

1. Para cerrar el controlador de la central, pulse :
se muestra una ventana de entrada con la solicitud **¿Salir de nivel?:**
2. Seleccione **Sí** para confirmar la solicitud o **No** para cancelar la operación.

6.4 Autorización de acceso



Aviso!

Dependiendo de su autorización de acceso, puede utilizar determinadas funciones del controlador de la central.

Si desea seleccionar una función para la cual se requiere autorización de acceso especial y no se ha conectado ningún usuario con la autorización oportuna, se le pedirá introducir su Nº de usuario y contraseña.

Se asignan autorizaciones de acceso para los niveles de acceso dos a cuatro. En el nivel de acceso uno sólo se pueden utilizar algunas funciones, mientras que en el nivel de acceso cuatro se pueden usar todas las funciones.

Para comprobar la autorización de acceso de la persona que ha iniciado sesión, pulse



después de iniciar sesión:

Se muestra la autorización relevante de acceso.

6.5 Llamada al menú de inicio

Pulse la tecla "Inicio" para volver al menú de inicio desde cualquier submenú.



Aviso!

La pantalla cambia de cada elemento del menú a la pantalla de espera si no se realiza ninguna entrada después de 5 minutos, en caso de alarma o con un mensaje de avería después de 60 minutos, consulte también *Pantalla de reposo, Página 18*.

Si la pantalla es de color negro, pulse suavemente para ver la pantalla de espera.

6.6 Menú personalizado

Mediante el software de programación FSP-5000-RPS, es posible configurar el menú de inicio personalizado que muestra hasta las ocho funciones que necesite más a menudo directamente al iniciar sesión en la central.

Para recuperar el menú personalizado, inicie sesión en la central: pulse la tecla de inicio de sesión e introduzca el ID de usuario y la contraseña.



Para regresar del menú personalizado al menú principal habitual, pulse la tecla "Inicio".



Para regresar al menú personalizado desde cualquier otra pantalla, pulse la tecla de inicio de sesión.



6.7 Seleccionar menú

Para seleccionar un menú en el menú principal, toque el campo que desee con el dedo: Aparecen los submenús.


Para seleccionar un submenú, toque con cuidado el campo que necesite.

6.8 Volver a la selección anterior

Para volver a la selección anterior, pulse la tecla de retroceso:



6.9 Trabajar con listas

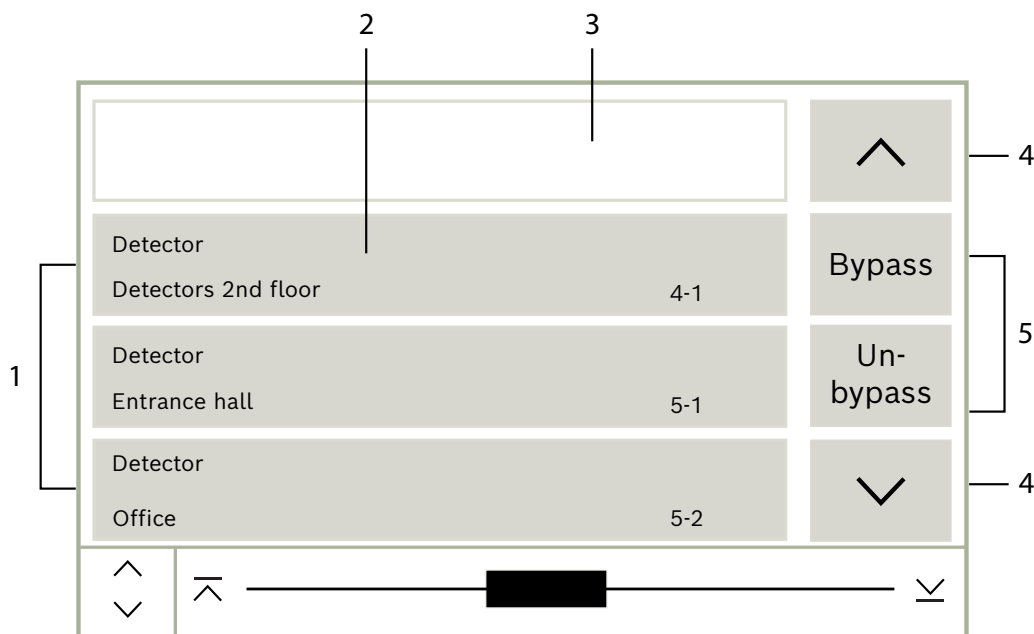

1	Lista	4	Desplazarse hacia arriba/hacia abajo
2	Campo de lista	5	Campos de función
3	Máscara de búsqueda		

En muchos de los menús, los elementos aparecen en las listas. Se clasifican los elementos por descripción o por dirección. Se pueden ofrecer hasta tres criterios de clasificación diferentes:

- **Por descripción:** clasificados por descripción en orden alfabético; también se especifica la asignación de direcciones.
- **Por número:** clasificados en orden ascendente por número (dirección lógica o física); también se proporciona la descripción.
- **Por número (no mostrar descripción):** por número (dirección lógica o física) en orden ascendente; los números se muestran en bloques de números y no se proporciona la descripción. Sólo se ofrece esta lista cuando están seleccionados los detectores y las zonas lógicas.

Ejemplo:

Para visualizar una lista de todos los detectores existentes clasificados por descripción en el submenú **Anular**, seleccione lo siguiente en el menú de inicio:

1. **Anular Bloquear**

2. **Anular**

3. **Detector/Pulsador**

Se ofrecen tres criterios de clasificación para la selección:

- **Por descripción**
- **Por número**
- **Por número (no mostrar descripción)**






► Seleccione **Por descripción**.

Aparece una lista de todos los detectores, clasificados por orden alfabético.

6.9.1



Varios estados de los campos de lista

Se pueden asignar varios estados a un elemento o un grupo de elementos, representado por un campo de lista. La siguiente tabla proporciona información sobre los posibles estados:

Campo de lista	Estado del campo de lista	Significado
	normal	Elemento en estado normal
	indicado	Elemento seleccionado
	Modo asignado	Al elemento se le ha asignado el modo anulado; consulte la <i>Asignar modo, Página 26</i> .
	Modo asignado y marcado	Ya se ha asignado al elemento seleccionado un modo concreto. Se selecciona para restablecerlo al modo original; un elemento anulado se desanula, por ejemplo.
	En modo de restablecimiento	El restablecimiento del elemento todavía no se ha terminado.

Menú "Anular"

En el menú **Anular**, los campos de lista pueden mostrar información adicional; consulte la siguiente tabla:

Campo de lista	En el menú Anular
	El elemento anulado está en modo de alarma. Si se ha desanulado, activa una alarma de incendio. Para mostrar más información, pulse el campo derecho.
	Se muestra un grupo de anulado que consiste en varios elementos. Para mostrar una lista de todos los elementos del grupo de anulado, pulse el campo derecho.

6.9.2

Desplazamiento por las listas

En la pantalla, sólo se puede mostrar un número limitado de campos de lista.


Desplazamiento:

Para desplazarse hacia atrás por la lista, seleccione: 

Para desplazarse hacia delante por la lista, seleccione: 


Las flechas solo se mostrarán si es posible desplazarse.


Desplazamiento rápido:

Para desplazarse rápidamente por una lista, seleccione  en el teclado alfanumérico o en la barra de estado de la pantalla.

Saltar a posiciones específicas:

Para saltar a una posición específica de la lista, toque suavemente la línea horizontal de la barra de desplazamiento:



Para saltar al inicio de la lista, seleccione: 

Para saltar al final de la lista, seleccione: 

6.9.3**Asignar modo**

Se puede asignar un modo como Anulado, Prueba, etc., a elementos seleccionados.

Para asignar un modo a elementos seleccionados, seleccionar el campo de funciones correspondiente.

En el siguiente ejemplo, se asigna a un detector el modo anulado en el menú **Anular**

Bloquear:

1. Seleccione los campos de lista que necesite de la lista.
Se marcan los campos de lista.
2. Seleccione el campo de función **Anular**.
Se anulan los detectores. Los campos de lista se resaltan con un color oscuro.

El icono del reloj de arena indica que el sistema aún está procesando una entrada.

**Aviso!**

En el submenú **Anular**, los campos de función tienen una opción de selección adicional; consulte la Visualización y desanulación de grupos de elementos anulados.

6.10**Buscar función / elemento**

En las listas, se puede buscar y mostrar un elemento en concreto utilizando la pantalla de búsqueda. Se ofrecen los siguientes criterios de búsqueda:

- **Por descripción:** el elemento se busca en la lista por su descripción.
- **Por número:** el elemento se busca en la lista por su número. En algunos menús, se ofrece la función de búsqueda **Por número (no mostrar descripción)**.

En el menú principal **Buscar función / elemento**, es posible buscar todos los elementos conectados con el sistema y todas las funciones que ofrece el controlador de la central, así como las descripciones de los equipos, independientemente del menú en el que aparezcan; consulte la Buscar función / elemento.

6.10.1**Buscar por nombre**

Para buscar en la **Por descripción** lista un elemento concreto, introduzca el nombre de un elemento en la pantalla de búsqueda.

Introducción de números y texto explica cómo introducir texto.

Introducir la primera letra y en caso necesario, otras letras.

El nombre se completa automáticamente una vez que se ha reconocido de forma inequívoca. El campo de lista del elemento que está buscando aparece al principio de la lista.



Aviso!

Cuanto más precisa sea la descripción de un elemento introducida en el software de programación FSP-5000-RPS, más sencilla será la búsqueda por nombre.

6.10.2

Buscar por número

Para buscar en el **Por número** y **Por número (no mostrar descripción)** lista para un elemento en particular:

1. Introduzca el primer dígito, por ejemplo, 1.
2. Pulse la tecla "Intro" para confirmar la entrada.
Si es posible la entrada de otro número, se muestra una segunda ventana de búsqueda.



Aviso!

Si no se le ofrece otro campo, no hay ningún elemento dentro del direccionamiento por el que ha buscado.

3. Introduzca el dígito siguiente y confirme la entrada con la tecla "Intro".
4. Si es necesario, introduzca más dígitos hasta que el número esté completo. Debe confirmar cada entrada con la tecla "Intro".






El campo de lista del elemento que está buscando aparece al principio de la lista.

6.11

Introducción de números y texto

Pulse la tecla correspondiente en el teclado alfanumérico hasta que aparezca la letra o el número requerido.

Llave	Carácter
	.,_0
	↵ 1
	ABCabc2
	DEFdef3
	GHIghi4
	JKLjkl5
	MNÑOmnño6

Llave	Carácter
	PQRSpqrs7
	TUVtuv8
	WXYZwxyz9
	*
	#

**Aviso!**

Sólo se pueden introducir números en la pantalla de búsqueda de las listas **Por número**, **Por número (no mostrar descripción)** y el inicio de sesión del usuario.

Puede introducir letras y números en la pantalla de búsqueda de la lista **Por descripción**.

Introducción rápida:

Para introducir texto rápidamente, pulse la tecla de confirmación después de introducir cada letra.

Esto desplaza el cursor al siguiente carácter libre y podrá seguir introduciendo la siguiente letra.

6.11.1**Cambiar una entrada**

1. Para cambiar un número, pulse las teclas de flecha izquierda o flecha derecha hasta que el cursor marque el número en la pantalla de búsqueda que se va a sustituir.
2. Para sobrescribir el número marcado, pulse la tecla con el número necesario hasta que el número que desea aparezca en la pantalla de búsqueda.

6.11.2**Borrar todos los números**

1. Para borrar todos los números de la pantalla de búsqueda, pulse la tecla de flecha izquierda hasta que el cursor marque el primer número.
2. Introducir un nuevo número utilizando el teclado numérico.
Se borran todos los números anteriores al dígito introducido.
3. Si lo desea, continúe introduciendo los números.


6.12**Cambio del idioma de la pantalla**

Hay dos formas de seleccionar otra pantalla de idioma:

- Introduciendo un acceso directo
- A través de una selección de menú

6.12.1**Introducir por acceso directo**

El idioma de la central se puede cambiar rápidamente con un acceso directo:

1. Pulse  para abrir el menú de inicio.
2. Pulse 1 en el teclado alfanumérico.

3. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** para cancelar la operación.
Se muestra una lista de los idiomas existentes.
4. Seleccione el idioma que necesite.
Todos los elementos de la pantalla aparecen ahora en el idioma seleccionado.



Aviso!

Después de arrancar el sistema tras un apagón o un fallo de batería, se muestra de nuevo el idioma establecido por defecto en el dispositivo FSP-5000-RPS.

6.12.2 Cambiar idioma a través de menú

1. En el menú de inicio, seleccione **Mantenimiento**
2. **Cambiar idioma**
Aparece una lista de los idiomas que se pueden seleccionar.
3. Seleccione el idioma que necesite.
Todos los elementos de la pantalla aparecen ahora en el idioma seleccionado.

6.13 Conmutación entre barras de estado

La barra de estado ofrece funciones, pantallas y opciones de selección adicionales. Si el símbolo de doble flecha aparece en la barra de estado, es posible conmutar a la barra de estado para ver el menú de inicio. Para ello, pulse la tecla "flecha doble" del teclado alfanumérico.



6.14 Reposo

Cuando la pantalla táctil no funciona, su retroiluminación se apaga después de 5 minutos.



Aviso!

Si se produce una alarma activa o un mensaje de avería, la luz de corte se apaga después de 60 minutos. La pantalla vuelve a este mensaje desde cualquier otro elemento del menú transcurridos 30 segundos.

Si la pantalla es de color negro, pulse suavemente para ver la pantalla de espera.

6.15 Direccionamiento lógico y físico

A la hora de direccionar elementos, se distingue entre direccionamiento lógico y físico:

Físico			
Elementos	Módulos	Lazo	Elemento
Números	5	1	4
Lógico			
Elementos		Zona	Elemento
Números		3	4

Ejemplos:

- Elemento con direccionamiento físico: 5.1 - 4
- Elemento con direccionamiento lógico: 3 - 4

7 Funcionamiento en red mediante Ethernet

Este capítulo contiene notas sobre el funcionamiento en red mediante Ethernet. La conexión en red de varias centrales vía Ethernet solo es posible para la AVENAR panel 8000 y para la versión Premium de AVENAR panel 2000. La AVENAR panel 2000 versión estándar se puede conectar con hasta tres teclados remotos (FPE-8000-FMR) mediante Ethernet.

Una vez instaladas las centrales, se deben realizar varios ajustes de red en el controlador de la central para configurar la red.



Aviso!

Los ajustes predeterminados que se van a utilizar para las configuraciones predeterminadas se suministran para los ajustes IP y los de redundancia con el Protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP). Sólo personal especializado puede realizar los cambios. Es esencial un conocimiento cualificado del funcionamiento de las redes y los protocolos. Se requiere nivel de acceso 4 para cambios en los ajustes de red de una central ya configurada.

7.1 IP settings

Para modificar los valores de los ajustes de Ethernet o configurarlos por primera vez, seleccione en el menú de inicio:

1. **Configuración**
2. **Servicios de red**
3. **Ethernet**. Aparecerá la pantalla **Configurar Ethernet**.
4. Active la casilla de verificación **Usar ajustes Ethernet**.
5. Seleccione **Ajustes IP**. Se indican los valores de la dirección IP, la pantalla de red, la puerta de acceso predeterminada, la dirección de multidifusión y el número de puerto. Cuando pone en marcha el controlador de la central por primera vez, todos los valores están configurados en "0".
6. Seleccione **Ajustes predet** para sobrescribir estos valores con los ajustes predeterminados guardados en el controlador de la central (recomendado). La dirección IP en este caso se corresponde con la dirección IP almacenada, el último número de la cual coincide con la dirección del nodo físico (PNA/RSN) que se estableció durante la instalación en el controlador de la central.
7. Si la configuración planificada requiere un cambio en los valores por defecto: Toque el campo que contiene el valor que se va a cambiar. Utilice las teclas de dirección del panel de mando para seleccionar los números deseados y modifique los valores usando las teclas numéricas del teclado alfanumérico.
O:
toque el campo **Cambiar**. Toque el campo que contiene el bloque de números que desea cambiar. Utilice las teclas de dirección del panel de mando para seleccionar los números deseados y modifique los valores usando las teclas numéricas del teclado alfanumérico.
Toque **Aceptar** para aplicar los cambios o **Cancelar** para descartarlos. Le devuelve a la pantalla inicial **Configuración IP**.
8. Seleccione **Aceptar** para aplicar los cambios a los ajustes IP o **Cancelar** para descartarlos. Le devuelve a la pantalla **Configurar Ethernet**.
9. Seleccione **Aceptar** para confirmar la aplicación de los ajustes de Ethernet (**Usar ajustes Ethernet**) o **Cancelar** para salir de la pantalla sin activar los ajustes de Ethernet.



Aviso!

Los cambios en los ajustes de Ethernet surtirán efecto tras reiniciar la central.

7.2

Ethernet redundancy

Según la topología de la red, puede ser necesario seleccionar un protocolo de redundancia.

El ajuste por defecto del modo de redundancia es **Desact**.

Para especificar un modo de redundancia, vaya al menú de inicio y seleccione:

1. **Configuración**
2. **Servicios de red**
3. **Ethernet**. Aparecerá la pantalla **Configurar Ethernet**.
4. Active la casilla de verificación **Usar ajustes Ethernet**.
5. Seleccione **Redundancia Ethernet**
6. Seleccione el tipo de redundancia desde: **RSTP** o **Desact**.
7. Seleccione **Aceptar** para aplicar los cambios al modo de redundancia o **Cancelar** para descartarlos. Le devuelve a la pantalla **Configurar Ethernet**.
8. Seleccione **Aceptar** para confirmar la aplicación de los ajustes de Ethernet (**Usar ajustes Ethernet**) o **Cancelar** para salir de la pantalla sin activar los ajustes de Ethernet.



Aviso!

El cambio en el modo de redundancia es efectivo después de reiniciar la central.

Ajustes RSTP

En caso de redundancia a través de RSTP, se deberán realizar ajustes adicionales.



Aviso!

Los ajustes predeterminados que se van a utilizar en las configuraciones predeterminadas son suministrados por los parámetros RSTP. Sólo personal especializado puede realizar los cambios. Es esencial un conocimiento cualificado del funcionamiento de las redes y los protocolos. Se requiere nivel de acceso 4 para cambios en los parámetros RSTP de una central ya configurada.

Para modificar los parámetros de redundancia mediante RSTP o configurarlos por primera vez:

1. Seleccione **RSTP** como tipo de redundancia.
2. Seleccione **Estab. parámetros...** Se indican los valores de prioridad puente, tiempo, antigüedad máxima y retardo de envío. Cuando pone en marcha el controlador de la central por primera vez, todos los valores están configurados en "0".
3. Seleccione **Ajustes predet** para sobrescribir estos valores con los ajustes predeterminados guardados en el controlador de la central (recomendado).
4. Si la configuración planificada requiere un cambio en los valores predeterminados: Toque el campo que contiene el valor para cambiar. Utilice las teclas de dirección del panel de mando para seleccionar los números deseados y modifique los valores usando las teclas numéricas del teclado alfanumérico. Si los valores no están dentro de los

mínimos o máximos definidos, los cambios no se aplican o se muestra un aviso. Si los valores son inconsistentes, aparece una fórmula indicando las dependencias correspondientes de los valores y sus interrelaciones.

5. Seleccione **Aceptar** para aplicar los cambios a los parámetros RSTP o **Cancelar** para descartarlos.

**Aviso!**

Los cambios en los parámetros RSTP surtirán efecto tras reiniciar la central.

7.3

Diagnóstico

Se puede encontrar información de diagnósticos y materiales de ayuda para identificar problemas en una red en el elemento de menú **Diagnóstico - Servicios de red**. Se proporciona información sobre los siguientes temas:

- **Tabla de ruta**
Información sobre la accesibilidad de todos los nodos dentro del sistema en red mediante la interfaz respectiva.
- **Puertos Eth.**
Información sobre diferentes parámetros y el estado de las dos interfaces Ethernet disponibles en el controlador de la central.
- **Comando Enviar ping**
Envío de un comando ping a una dirección IP específica para comprobar la disponibilidad de otros nodos en la red.
- **Comprob. consist.**
La comprobación realizada determina si la configuración Ethernet de FSP-5000-RPS corresponde a la cargada en el controlador de la central. En caso de discrepancias, se muestra un mensaje de fallo.
- **Redundancia Ethernet**
Información relativa a la redundancia. Se muestran los parámetros RSTP de la central de RSTP y los del puente raíz.
- **Remote Services**
Información relativa a las características y el estado de Remote Services.
Puede encontrar más información en la página *Servicios de red, Página 63*.

8 Teclado AVENAR 8000

El AVENAR keypad 8000 es una interfaz de fácil manejo que se adapta a diversas situaciones. El diseño de la interfaz gráfica de usuario es idéntico al de las centrales de incendios.

El teclado se puede usar en las siguientes aplicaciones que se excluyen mutuamente:

- Teclado remoto
 - Visualización de mensajes
 - Conexión remota a una central
- Redundancia de controlador de la central

Visualización de mensajes

El teclado remoto está programado por defecto para mostrar mensajes, incluso aunque no haya ningún operador conectado en el teclado. En este caso, es posible el funcionamiento de todas las funciones con nivel de permiso 1.



Aviso!

En FSP-5000-RPS, puede definir que cuando no haya ningún operador conectado, solo se muestre la pantalla de espera. En este caso, no hay ningún LED activado y no se muestra ningún mensaje. Para activar los ledes y mostrar mensajes, debe haber conectado un operador con un nivel de permiso > 1.

Conexión remota a una central

El teclado remoto permite el funcionamiento descentralizado del sistema estableciendo conexiones remotas a las centrales.

Si el teclado no está conectado a una central, el siguiente icono aparece en la pantalla de espera y en la barra de estado:

Para obtener más información sobre la conexión remota, consulte el capítulo *Teclado y centrales en red*, *Página 34*.

Redundancia de controlador de la central

En combinación con un AVENAR panel 8000, el teclado se puede usar como central redundante, por ejemplo, cuando se avería el controlador de la central principal. En este caso, el teclado no se puede usar como teclado remoto.

9 Teclado y centrales en red


Los teclados y las centrales de las series AVENAR se pueden conectar a otra central física a través de Ethernet y las interfaces de bus CAN.

Hay dos tipos de conexión remota:

– Control total

Como operador de un teclado remoto o de una central remota, tiene control total sobre la central física. Puede llevar a cabo todas las funciones.

La pantalla de espera y la barra de estado del teclado remoto o de la central remota indican

el control total mediante este icono: 



Aviso!


Si se ha establecido una conexión con control total de la central física, la central física está bloqueada para acceso local. La pantalla de espera y la barra de estado de la central física

indican el acceso bloqueado con este icono: 

– Uso restringido

Como operador de un teclado remoto o de una central remota, tiene uso restringido de la central física. Solo puede restablecer elementos y leer el histórico.

La pantalla de espera y la barra de estado del teclado remoto o de la central remota indican

uso restringido mediante este icono: 



Aviso!

Cuando otro operador ya está conectado localmente en la central física, se establece una conexión con uso restringido al teclado remoto o a la central remota. El operador local debe cerrar la sesión primero antes de poder establecer una conexión con control total.


9.1 Configuraciones FSP-5000-RPS

En FSP-5000-RPS, la configuración de los siguientes ajustes afectará a las centrales y los teclados conectados en red:


- Puede definir dos tipos de ámbito:
 - Red: las condiciones y los mensajes de todas las centrales de la red se muestran en el teclado remoto o en la central remota.
 - Grupo: en el teclado remoto o en la central remota solo se muestran las condiciones y los mensajes de las centrales de la misma red de grupo.
- Se puede definir la hora a partir de la cual se ha cerrado en la central la sesión de un operador registrado. El tiempo de espera predeterminado es de 60 minutos.
- En la configuración del nodo AVENAR keypad 8000, se puede introducir la dirección de la central física en la que se establece automáticamente una conexión remota.

9.2 Establecimiento/cierre de una conexión remota a una central

Establecimiento de una conexión remota a una central

1. En el teclado o la central, pulse . La pantalla muestra una lista de las centrales y los teclados disponibles.
 2. Seleccione una central y pulse **Aceptar**.
 3. Vuelva a pulsar **Aceptar**.
- ⇒ Se ha establecido la conexión remota con la central física.

Cierre de una conexión remota a una central

1. En el teclado remoto o la central remota, pulse .
 2. Para confirmar, pulse **Sí**.
- ⇒ Se cierra la conexión remota a la central física.

10 Alarma



Aviso!

Puede encontrar información sobre cómo manejar una alarma de incendio en la *Alarma de Incendio*, Página 43.

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- *Tipos de alarma*, Página 36
- *Retardos de entrada*, Página 36
- *Modos día y noche*, Página 37
- *Mensaje de alarma a la central*, Página 38

Consulte el capítulo Alarma de incendio para los siguientes temas:

- *Reconocimiento de un mensaje*, Página 44
- *Silenciar el zumbador interno*, Página 44
- *Activación y silenciado de dispositivos de señalización*, Página 44
- *Reseteo de los equipos de señalización y equipos de transmisión*, Página 45
- Activación de la verificación de alarma
- *Reseteo de un mensaje de alarma*, Página 46
- *Anulación de detectores*, Página 47



Aviso!

Según la configuración, la forma en la que los indicadores de alarma se muestran y manejan en esta guía puede ser diferente de la indicada en la guía del sistema.

10.1 Tipos de alarma

En el controlador de la central se establece una distinción entre los siguientes tipos de alarma:

- **Fuego**
- **Calor**
- **Humo**
- **Agua**
- **Alarma técnica**

Dependiendo de la configuración, se activan los equipos de transmisión externos (por ejemplo, bomberos), los dispositivos de alarma (por ejemplo, sirenas y/o luces estroboscópicas) y los sistemas de protección contra incendios (por ejemplo, sistemas de rociadores, puertas cortafuegos).



Aviso!

Si se programa un retardo de alarma para el detector que la activa, la señal no se envía de forma inmediata y se puede comprobar el mensaje; consulte la Retardos de entrada.

10.2 Retardos de entrada

Para evitar las falsas alarmas, es posible retrasar la transmisión de la primera señal de alarma. El dispositivo de transmisión al departamento de incendios no se activa inmediatamente en este caso. Durante el retardo de la alarma, se puede comprobar el mensaje para asegurarse de que sea correcto.

Se puede utilizar el software de programación FSP-5000-RPS para programar varias estrategias para evitar las falsas alarmas. Estas estrategias se utilizan principalmente en los detectores de incendio aunque también se pueden asignar a cualquier otro detector, dependiendo de la configuración.

A continuación se explican los retardos de alarma que se pueden mostrar en la pantalla del controlador de la central.

Verificación de alarma

Cuando se reconoce el mensaje de alarma en el controlador de la central, se inicia un tiempo de investigación. Durante este tiempo, se debe comprobar el mensaje en el lugar donde se ubica el detector que genera la alarma para asegurarse de que sea correcto. La duración del tiempo de verificación puede programarse libremente para cada detector. Consulte también la Alarma de Incendio y la Activación de la verificación de alarma.

Si durante la prueba se determina que la alarma es real, se puede activar una alarma de forma manual o mediante la activación de un pulsador de alarma. Se activa el dispositivo de transmisión al departamento de incendios.

Dependiendo de la configuración, aparece una señal previa de alarma para los siguientes retardos de alarma:

- Almacenamiento de alarma intermedio
Si un detector con almacenamiento de alarma intermedio activa una alarma, aparece como una señal previa de alarma en el sistema. El dispositivo de transmisión al departamento de incendios no se activa. El detector que genera la alarma se restablece después de la primera señal.
La señal previa de alarma se convierte en alarma si el mismo detector activa de nuevo una señal de alarma dentro del tiempo establecido. La hora hasta la que estará activa una alarma principal se indica en la pantalla. Los equipos de transmisión y los equipos de señalización están activados.
- Coincidencia de dos detectores
Si un detector activa una alarma inicial dentro de una dependencia de dos detectores, ésta se muestra en el sistema como una señal previa de alarma. El dispositivo de transmisión al departamento de incendios no se activa. El detector que genera la alarma se restablece después de la primera señal.
La señal previa de alarma se convierte en la alarma principal cuando un segundo detector en la misma zona lógica activa una alarma. Los equipos de transmisión y dispositivos de alarma están activados.
- Dependencia de dos zonas
Si un detector activa una alarma inicial dentro de una dependencia de dos zonas, ésta se muestra en el sistema como una señal previa de alarma. El dispositivo de transmisión al departamento de incendios no se activa. El detector que genera la alarma se restablece después de la primera señal.
La señal previa de alarma se convierte en la alarma principal cuando un segundo detector en una zona lógica diferente activa una alarma. Los equipos de transmisión y los equipos de señalización están activados.

10.3

Modos día y noche



Aviso!


Según la configuración, la forma en la que se muestra la diferencia entre el modo día y el modo noche puede ser diferente a la del sistema.

Dependiendo de la configuración, una alarma entrante se maneja de distinta manera en los modos día y noche:

Modo noche



El modo noche tiene el nivel de seguridad más alto. Dependiendo de la configuración, se transmite el mensaje de alarma de forma general al departamento de incendios sin retardo. Los equipos de señalización (p. ej., sirenas) y los equipos de transmisión al departamento de incendios o sistemas de protección contra incendios se activan.

Si se activa el dispositivo de transmisión al departamento de incendios, el siguiente icono LED  se ilumina en rojo:

Dependiendo de la configuración, un detector en modo noche activa una señal previa de alarma si se utiliza un almacenamiento intermedio de alarma como retardo de alarma para este detector.

Modo día



Aviso!

Dependiendo del nivel de seguridad en cuestión, no se puede poner todos los detectores en el modo día.

Dependiendo de la configuración, se distingue entre los siguientes posibles retardos de entrada en el modo día:

- **Verificación de alarma**

- **Prealarma**

Aparece una señal previa de alarma para los siguientes retardos de alarma:

- Verificación de Alarma
- Coincidencia de dos detectores
- Dependencia de dos zonas

Para obtener una descripción detallada de los distintos retardos de alarma, consulte la Retardos de entrada.

- **Alarma interna:**


Una alarma señalada a la central en el modo día. No se activa ningún dispositivo de transmisión al departamento de incendios.


10.4 Mensaje de alarma a la central

La siguiente descripción se basa en un mensaje de alarma de incendio de muestra.

10.4.1 Señales ópticas y acústicas



- El icono de alarma LED  se ilumina en color rojo.
- Un zumbador interno suena; consulte también la *Silenciar el zumbador interno*, Página 44.
- Dependiendo de la configuración, se activan los dispositivos de alarma visual y/o acústica (por ejemplo, sirenas, luces estroboscópicas).

Si se activa el dispositivo de transmisión al departamento de incendios, el siguiente icono LED  se ilumina en rojo:

10.4.2 Visualización de zonas de detectores en estado de alarma

El número de mensajes en cuestión se muestra en la barra de estado.



Aviso!

En primer lugar, se enumeran las zonas lógicas en las que uno o varios detectores han activado una alarma. Para visualizar los detectores individuales, seleccione la zona lógica deseada. Consulte también la opción *Visualización de detectores individuales en una zona lógica*, *Página 41*.

Los mensajes individuales se muestran en la pantalla:

- Campos de lista con fondo blanco: mensajes de alarma no reconocidos
- Campos de lista sin distinción: mensajes de alarma reconocidos

Zonas lógicas



Aviso!

Se pueden visualizar un máximo de cuatro mensajes de alarma en la pantalla de forma simultánea. Solo se muestran los campos que se pueden operar (por ejemplo, **Reconocer** y **Reset**).

Si se han recibido más de cuatro mensajes de alarma, desplácese por la lista para visualizar los mensajes siguientes.



Aviso!

El mensaje más reciente siempre aparece al final de la lista.

Pantalla durante la alarma

Los botones ubicados debajo del mensaje de alarma de la pantalla se pueden utilizar para iniciar las acciones correspondientes:

Reconocer	Silenciar sirenas	Activar sirenas	Reset
------------------	--------------------------	------------------------	--------------

- **Reconocer:** toque este botón para confirmar todos los mensajes de alarma que se muestran en la pantalla; consulte también Reconocimiento de un mensaje.
- **Silenciar sirenas:** toque este botón para desactivar los dispositivos de alarma externos activados; consulte también Activación y desactivación de los equipos de señalización externos.
- **Activar sirenas:** toque este botón para activar los dispositivos de alarma externos desactivados; consulte también Activación y desactivación de los equipos de señalización externos.
- **Reset:** toque este botón para resetear todos los mensajes de alarma que se muestran en la pantalla; consulte también Reseteo de un mensaje de alarma.

10.4.3 Secuencia de mensajes de alarma

Aparecen los mensajes en orden cronológico.

- El mensaje de alarma más nuevo de una zona lógica siempre aparece al final de la lista.

- El primer y más antiguo mensaje de alarma de una zona lógica siempre aparece al principio de la lista. Los tres mensajes siguientes aparecen conforme se va desplazando por la lista.

**Aviso!**

30 segundos después de la última entrada (p. ej., después de desplazarse por la lista), la primera y más antigua alarma aparece otra vez al principio de la lista.

10.4.4**Información sobre las zonas lógicas en el estado de alarma**

El mensaje de alarma contiene información sobre:

- La categoría de elementos
- El tipo de mensaje
- La dirección del grupo de detectores
- El número de detectores que han activado una alarma en la zona lógica en cuestión
- El número del mensaje
- Dependiendo de la configuración, información adicional tal como su ubicación en la instalación

Ejemplo:

Fuego		Zona	00005	
Nº 001	Oficina 1			(6)

Tipo de mensaje

Se señala el tipo de mensaje **Fuego**.

Dependiendo de la configuración, el tipo de mensaje se puede definir más específicamente, p. ej., Fuego PAS para una alarma de incendio con verificación de alarma.

Dirección de zona lógica

00005: la quinta zona lógica activó la primera alarma.

Número de detectores

(6): en la quinta zona lógica (00005), seis detectores (6) han activado una alarma de incendio.

Para las zonas lógicas que sólo constan de un elemento, no se muestra el número de detectores.

**Aviso!**

Dependiendo de la configuración del sistema, se muestra la dirección lógica o física del detector.

Número de mensaje

Los mensajes de alarma se numeran de forma cronológica.

El número de mensaje en la segunda línea indica en qué secuencia han entrado los mensajes de alarma.

Nº 001: El primer mensaje de alarma que ha entrado.

Dependiendo de la configuración, se muestra información adicional en la segunda línea, como la ubicación de la instalación de la zona lógica.

10.4.5**El mensaje más nuevo**

El mensaje más reciente siempre aparece al final de la lista.

El número (p. ej., nº 008) del último mensaje indica el número total de zonas lógicas en las que uno o varios detectores han activado una alarma.

10.4.6 **Visualización de detectores individuales en una zona lógica**

Para visualizar los detectores individuales de una zona lógica, seleccione la zona lógica deseada.

Se listan los mensajes de alarma de los detectores individuales:

10.4.7 **Información acerca de los detectores individuales**

Cada mensaje de alarma contiene información sobre:

- La categoría de elementos
- El tipo de mensaje
- La dirección del detector
- El número del mensaje
- Dependiendo de la configuración, información adicional tal como su ubicación en la instalación

Ejemplo:

Fuego		Detectores	00005 - 004
Nº 002	Oficina 1		

Tipo de mensaje

Consulte la Información sobre las zonas lógicas en el estado de alarma para obtener información sobre el tipo de mensaje.

Dirección de mensaje

En este ejemplo, el siguiente detector ha activado una alarma de incendio:

0005 - 004: el cuarto detector (004) de la quinta zona lógica (00005).

Si el número de detector, en este caso (004), no aparece, éste es el mensaje de alarma para la zona lógica.



Aviso!

Dependiendo de la configuración del sistema, se muestra la dirección lógica o física del detector.

Número de mensaje

Para obtener información sobre el número de mensaje (nº 002), consulte la Información sobre las zonas lógicas en el estado de alarma.

Dependiendo de la configuración, se muestra información adicional en la segunda línea, como la ubicación de la instalación del detector o el tipo de detector.

Para visualizar más información sobre un mensaje de alarma, consulte la Visualización de información adicional.

10.4.8 **Visualización de información adicional**



Aviso!

A modo de ejemplo, se puede introducir un texto de acción para cada tipo de detector en el software de programación FSP-5000-RPS.

Para visualizar más información sobre los detectores individuales, seleccione el mensaje de alarma que desee.

Aparece la siguiente información:

- Categoría de elementos
- Tipo de mensaje
- Fecha y hora del mensaje
- Direccionamiento físico y lógico del detector
- Sólo para detectores LSN: especificación del tipo de detector
- Texto de acción (dependiendo de la configuración)

11 Alarma de Incendio



Aviso!


Puede encontrar información detallada sobre tipos de alarmas, retardos de alarma y la pantalla del controlador de la central en la *Alarma*, *Página 36*.

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- *Señales ópticas y acústicas*, *Página 44*
- *Reconocimiento de un mensaje*, *Página 44*
- *Silenciar el zumbador interno*, *Página 44*
- *Activación y silenciado de dispositivos de señalización*, *Página 44*
- *Reseteo de los equipos de señalización y equipos de transmisión*, *Página 45*
- *Verificación de alarma*, *Página 45*
- *Reseteo de un mensaje de alarma*, *Página 46*
- *Anulación de detectores*, *Página 47*

Señalización de alarmas de incendio

Una alarma de incendio se indica de forma óptica y acústica en la central:

- Mostrando las zonas lógicas en la pantalla
- Encendiendo el icono LED de "Alarma" 
- Un zumbador interno suena en el sistema.





Aviso!

Los mensajes de alarma tienen la prioridad más alta comparados con todos los otros tipos de mensajes. Si se informa de una alarma de incendio, el sistema conmuta automáticamente a una indicación de alarma.

11.1 Evacuación

Puede controlar manualmente todas las zonas de evacuación disponibles.

Pulse el botón de evacuación  para abrir la lista con todas las zonas de evacuación disponibles. Para buscar una zona específica, introduzca el número de un grupo de dispositivos de notificación y pulse .



Aviso!

El control individual de cada grupo sólo es posible para los controladores de central con una licencia Premium.

Seleccione el grupo que desee para iniciar o detener la evacuación de la zona inmediatamente. Utilice ∇ y \wedge para desplazarse por la lista. El color de fondo de las entradas de grupo cambian según su estado actual.



Seleccione **Armado total** para controlar todos los grupos de evacuación o **Desact total** para detener la activación de todos los grupos a la vez.


Los colores de fondo de los grupos tienen el significado siguiente:

- Rojo: grupos que se controlan activamente en caso de alarma.
- Fucsia: grupos que se controlan activamente sin una alarma real, por ejemplo, en caso de simulacro de incendio.

- Verde: grupos que no están activos.
- Amarillo: grupos desactivados o en situación de avería; no es posible controlarlos.

11.2 Señales ópticas y acústicas

- El LED de alarma  y el LED de evacuación se  encienden en color rojo
- Un zumbador interno suena; consulte también la *Silenciar el zumbador interno*, *Página 44*.
- Dependiendo de la configuración, se activan los dispositivos de alarma visual y/o acústica (por ejemplo, sirenas, luces estroboscópicas).

Si se activa el dispositivo de transmisión al departamento de incendios, el siguiente icono LED  se ilumina en rojo:

11.3 Reconocimiento de un mensaje

Hay dos maneras para reconocer mensajes:

- Seleccione **Reconocer**. Sólo se reconocen aquellos mensajes de alarma que estén visibles en la pantalla.
- Seleccione un mensaje y después pulse **Reconocer**. Sólo se reconoce el mensaje seleccionado.



Aviso!

Si aparece **Ir a Reconocer**, seleccione este campo para visualizar los mensajes que aún no se han reconocido.

11.4 Silenciar el zumbador interno

Pulse la tecla siguiente tecla para silenciar temporalmente el zumbador interno:



El tono de señal interno está silenciado.

11.5 Activación y silenciado de dispositivos de señalización

Los dispositivos de señalización óptica y acústica que se han activado pueden desactivarse.

- ▶ Seleccione **Silenciar sirenas**.
Se desactiva la sirena y/o el equipo de señalización óptica.



Aviso!

En el mensaje de alarma siguiente, todos los equipos de señalización que se han desactivado se vuelven a activar automáticamente.

- ▶ Para volver a activar el dispositivo de alarma, seleccione **Activar sirenas**.
Se vuelven a activar los equipos de señalización.

11.6 Reseteo de los equipos de señalización y equipos de transmisión

- ▶ Para resetear los equipos de transmisión o de control, seleccione **Control** en la barra de estado



Aviso!

La pantalla vuelve a cambiar automáticamente a indicación de alarma transcurridos 30 segundos. Para volver a la indicación de alarma antes de que hayan transcurrido 30 segundos, seleccione **Fuego**.

- ▶ Seleccione el equipo de señalización.
Sólo se muestran los equipos de señalización activados.
- 1. Seleccione uno o varios campos de lista.
El campo de lista se indica.
- 2. Seleccione **Reset**.
Se restearán las unidades de control al estado inicial.
En el campo **Control** de la barra de estado, el número de elementos de control se reduce según el número de elementos que se resetean.
Para resetear los transmisores, realice los mismos pasos, pero en el paso 1 seleccione **Transmisor**.

11.7 Verificación de alarma

La transmisión de la alarma puede estar retrasada en modo de día.
El operador debe comprobar el mensaje de alarma para determinar si es auténtica.
En caso de alarma, suena el zumbador interno. Los equipos de señalización (p. ej., sirenas) y el equipo de transmisión al departamento de incendios no se activan.
Durante la verificación de alarma, el sistema muestra los siguientes temporizadores de cuenta atrás que cuentan hasta cero:

- **Tiempo de reconocimiento**
- **Tiempo de investigación**
- **Reset posible en**

Procedimiento

1. Para empezar una verificación de alarma, seleccione **Reconocer** dentro del tiempo que se muestra para reconocer la alarma.
2. El sistema muestra el tiempo de investigación. Durante este tiempo, compruebe el lugar donde el detector está generando la alarma.
3. Si determina que la alarma es genuina durante la verificación, active una alarma manualmente seleccionando **Alarma manual** en la central o activando un pulsador de alarma.
4. Se está iniciando la evacuación y se ha activado el dispositivo de transmisión al departamento de bomberos.
5. Si reconoce una falsa alarma, seleccione **Reset** en la central.

Notas

- Si la alarma no se confirma o verifica en el plazo de tiempo especificado, el sistema activará automáticamente los dispositivos de señalización y enviará la alarma al departamento de incendios.

- Si el sistema activa una segunda alarma durante el proceso de verificación, la verificación se interrumpe de inmediato. El sistema activará entonces de manera automática los dispositivos de señalización y enviará la alarma al departamento de incendios.
- Si se produce una segunda alarma después de que la verificación de la alarma haya finalizado y la verificación está habilitada para esta alarma, el sistema iniciará una nueva verificación de la alarma.

11.8 Reseteo de un mensaje de alarma



Aviso!

El detector solo se puede reiniciar una vez que ha transcurrido el tiempo de **Reset**. El tiempo de restablecimiento se configura a través de FSP-5000-RPS.

Cuando se resetea un elemento, se restablece su estado inicial. Se restablece la activación de equipos de transmisión tales como sistemas de departamento de incendios o de extinción.

Dependiendo de la configuración, se ofrecen tres variantes de reseteo:

- Estándar
Reset de todos los mensajes del mismo tipo:
Todos los mensajes del tipo de mensaje seleccionado, tal como el de incendio, se resetean.
- Reset de todos los elementos que no están en estado normal.
- Visualización de un submenú con cuatro opciones de selección diferentes.
Se puede resetear cada componente indicado de forma individual:
 - **Esta central**
Para resetear todos los elementos que no están en estado normal.
 - **Todos los elementos en este evento**
Para resetear todos los elementos que han activado una alarma de incendio, por ejemplo.
 - **Zona lógica**
Se muestra una lista de las zonas lógicas.
 - **Detector/Pulsador**
Se muestra una lista los detectores.

Para resetear un mensaje de alarma, seleccione

- **Reset** en la pantalla de mensajes
o
- El mensaje de alarma y **Reset** en la vista detallada:
Dependiendo de la variante que se ofrezca (consulte arriba), se resetean todos los elementos que no están en estado de alarma o todos los tipos de mensaje dentro del mismo tipo.

Si se ofrecen diferentes elementos para resetear:

1. Seleccione un elemento. En los elementos de menú Zona y Detector, aparece una lista con todas las zonas lógicas y los detectores afectados.
2. Seleccione el campo de lista que desee. Consulte *Desplazamiento por las listas, Página 25* para obtener información sobre cómo desplazarse hacia adelante y hacia atrás por la lista.
Este campo de la lista está marcado.

3. Seleccione **Reset**.

El elemento / grupo de elementos seleccionado se reseteará.

TEXTO	R
-------	---

Si un campo de lista está marcado con una R, el proceso de restablecimiento todavía no se ha completado para este elemento.

Si no se puede restablecer un elemento, seguirá apareciendo en la lista.

Después del correcto restablecimiento de todos los elementos, se muestra la pantalla de espera.

11.9 Anulación de detectores



Advertencia!

Riesgo de situaciones peligrosas sin reconocer

La anulación de un detector deshabilita sus mensajes de alarma y fallo. Estos mensajes ya no se mostrarán en el sistema.

Para anular un detector que ha disparado una alarma:

1. Seleccione el mensaje de alarma que necesite.
2. Seleccione **Anular**.

12 Mensaje de fallo

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- *Llamada de indicación de fallo, Página 48*
- *Mensaje de avería en la central, Página 48*
- *Resetear el mensaje de avería, Página 51*
- *Bloqueo de un elemento, Página 52*

12.1 Llamada de indicación de fallo

Para visualizar los mensajes de fallo de la indicación de alarma o cualquier otro menú, seleccione lo siguiente en la barra de estado:

- **Fallo:** se muestra una lista de todos los tipos de fallos transmitidos y el número de elementos defectuosos.
- **Estado:** se muestra una lista de todos los mensajes actuales, agrupados por tipo de mensaje. En cada caso, también se proporciona el número de elementos.
Para visualizar los mensajes de fallo, seleccione la categoría de mensaje que desee (en este caso, Fallo).

	0 Fuego	0 Control	8 Fallo	0 Anulado	Estad o
---	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Notas

- Si se informa de una alarma de incendio, el sistema conmuta automáticamente a una indicación de alarma. Para volver a la indicación de avería, seleccionar **Fallo** en la barra de estado. Transcurridos 30 segundos, la pantalla cambia automáticamente de nuevo a la indicación de alarma en caso de incendio.
- Si no es necesario restablecer un mensaje, se elimina de la pantalla una vez que se corrige la avería.
- Si los elementos individuales de un grupo no funcionan correctamente, el sistema muestra primero el grupo de elementos. Para visualizar los elementos individuales, seleccione el grupo de elementos requerido.
Consulte también *Visualización de elementos individuales de un grupo de elementos, Página 50*.

12.2 Mensaje de avería en la central

12.2.1 Reconocimiento de un mensaje

Hay dos maneras para reconocer mensajes:

- Reconocer todos los mensajes mostrados: Seleccione **Reconocer**.
- Reconocer un mensaje individual: Seleccione primero el mensaje y, a continuación, pulse **Reconocer**.

Grupos de elementos

Todos los elementos con direccionamiento lógico se muestran en una lista.

Los campos de lista con el fondo amarillo indican mensajes de fallo no reconocidos.

Los campos de lista sin distinción indican mensajes de fallo reconocidos.



Aviso!

Se puede visualizar un máximo de cuatro mensajes de avería en la pantalla en cualquier momento. Solo se muestran los campos que se pueden operar (por ejemplo, **Reconocer** y **Reset**).

Para visualizar más mensajes de fallo, desplácese por la lista.
Se visualizan los cuatro siguientes mensajes de fallo.

12.2.2

Secuencia de mensajes de avería

Aparecen los mensajes en orden cronológico.



Aviso!

15–30 segundos después de la última entrada (p. ej., después de desplazarse por la lista), el primero y más antiguo mensaje de fallo aparece al principio de la lista.

12.2.3

Información sobre grupos de elementos que funcionan mal

El mensaje de problema contiene información sobre:

- Categoría de elementos
- Tipo de mensaje
- Dirección del grupo de elementos
- Número de elementos individuales que han provocado un fallo en el grupo de elementos correspondiente
- Número de mensaje
- Información adicional (por ejemplo, la ubicación)

Ejemplo:

Fallo		Zona	00005	
Nº 001	Oficina 1			(6)

Categoría de elementos: Diferentes detectores en una zona lógica

Tipo de mensaje: Fallo

Dirección de grupos de elementos 00005: la quinta zona lógica provocó el primer fallo.

Número de elementos individuales (6): en la quinta zona lógica (00005), seis detectores (6) han provocado un fallo: Para los grupos de elementos que sólo constan de un elemento, no se muestra el número de elementos.

Número de mensaje Los mensajes de fallo se numeran de forma cronológica. El número de mensaje en la segunda línea indica la secuencia en la que se han recibido los mensajes de fallo. 001: el primer y más antiguo mensaje de fallo que se ha recibido.

Ubicación de instalación de Oficina 1 la zona lógica

**Aviso!**

Dependiendo de la configuración del sistema, se muestra la dirección lógica o física del elemento.

12.2.4**El mensaje más nuevo**

Se muestra el mensaje más nuevo al final de la lista.

**Aviso!**

15–30 segundos después de la última entrada (p. ej., después de desplazarse por la lista), el primero y más antiguo mensaje de fallo aparece al principio de la lista.

12.2.5**Visualización de elementos individuales de un grupo de elementos**

Para visualizar los elementos individuales en un grupo de elementos, seleccione el grupo de elementos que desee.

Se listan los mensajes de fallo de los elementos individuales:

12.2.6**Información acerca de elementos individuales**

El mensaje de problema contiene información sobre:

- Categoría de elemento
- Tipo de mensaje
- Dirección de elemento
- Número de mensaje
- Información adicional (por ejemplo, la ubicación)

Ejemplo:

Avería		Transmisor	00026-	004
Nº 002	Cafetería			

Categoría de elemento: Transmisor

Tipo de mensaje: Avería

Dirección de elemento El siguiente transmisor ha causado un fallo:
00026 - 004: el cuarto transmisor (004) en el 26º grupo (00026).

Número de mensaje Los mensajes de fallo se numeran de forma cronológica.
El número de mensaje en la segunda línea indica la secuencia en la que se han recibido los mensajes de fallo.
002: el segundo mensaje de fallo que se ha recibido.

Ubicación de instalación del elemento Cafetería

**Aviso!**

Dependiendo de la configuración del sistema, se muestra la dirección lógica o física del elemento.

12.2.7 Visualización de información adicional

Para visualizar más información sobre los elementos individuales, seleccione el mensaje de fallo que desee.



Aviso!

La información mostrada se introduce en el software de programación FSP-5000-RPS.

Aparecerá la siguiente información:

- Categoría de elemento
- Tipo de Mensaje
- Fecha y hora del mensaje
- Direccionamiento físico y lógico del elemento
- Sólo para detectores LSN: especificación del tipo de detector
- Texto de acción (dependiendo de la configuración)

Seleccione **Aceptar** para volver a la lista de todos los mensajes de fallo. **Reset**, consulte *Resetear el mensaje de avería, Página 51*.







Bloquear, consulte *Bloqueo de un elemento, Página 52*. Seleccione **Detalles** (si está disponible) para ir directamente a la **Diagnóstico** ventana correspondiente para la solución del problema, consulte *Diagnóstico, Página 59*.

12.2.8 Señales

Señales ópticas

El icono de "avería"  se ilumina en amarillo.

Dependiendo del tipo de fallo, se enciende una luz de señalización amarilla adicional (consulte también la *LED de estado, Página 14*):

-  Sistema de avería (LED fijo)
-  Alimentación de avería (LED fijo)
-  Detector de avería (parpadeo de LED)
-  Dispositivo de transmisión de avería (parpadeo de LED)
-  Señales de avería (parpadeo de LED)
-  Salida hacia equipos de protección contra incendios (parpadeo LED)

Señal acústica

Suena un tono de señal en el sistema.

Para silenciar de forma temporal el zumbador interno:

Pulse .

12.3 Resetear el mensaje de avería



Aviso!

Si no es necesario restablecer un mensaje, se elimina de la pantalla una vez que se corrige la avería.

Dependiendo de la configuración, se ofrecen tres variantes de restablecimiento; consulte *Reseteo de un mensaje de alarma, Página 46*.

Existen dos formas de restablecer un mensaje de fallo:

- Seleccione **Reset** en la pantalla de mensajes o
- Seleccione el mensaje de fallo y pulse **Reset** en la vista detallada

El elemento/grupo de elementos seleccionado se resetea.

Si un campo de lista está marcado con una "R", el proceso de restablecimiento todavía no se ha completado para este elemento.

TEXTO	R
-------	---

Si no se puede restablecer un elemento, seguirá apareciendo en la lista.

Después del correcto restablecimiento de todos los elementos, se muestra la pantalla de espera.

12.4

Bloqueo de un elemento



Advertencia!

Riesgo de situaciones peligrosas sin reconocer

El bloqueo de un detector deshabilita sus mensajes de alarma y fallo. Estos mensajes ya no se mostrarán en el sistema.

Para bloquear un elemento que ha provocado un fallo:

1. Seleccione el mensaje de fallo que necesite.
2. Seleccione **Bloquear**.

13 Anulación

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- *Anulación y desanulación de elementos, Página 53*
- *Visualización y desanulación de grupos de elementos anulados, Página 53*
- *Visualización de la lista de todos los elementos anulados, Página 54*
- *Anulación/desanulación del zumbador, Página 55*
- *Anulación/desanulación de la salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería, Página 55*



Advertencia!

Riesgo de situaciones peligrosas sin reconocer

La anulación de un detector deshabilita sus mensajes de alarma y fallo. Estos mensajes ya no se mostrarán en el sistema.

13.1 Resumen del menú

Anular Bloquear	->	Anular	->	Mostrar equipos anulados	Seleccionar por número	Zumbador	Impresora
		Bloquear		Señalizador	Transmisor	HVAC	Retenedor
				Detector/Pulsador	Zona lógica	Sistema de extinción	Indicador
				Anular grupo	Más...	-> Elemento de control	Módulo

13.2 Anulación y desanulación de elementos

Seleccione el elemento que necesite en el submenú.



Aviso!

Los elementos anulados parcialmente, como lazos o grupos de anulado, se pueden visualizar y anular completamente; consulte la *Visualización y desanulación de grupos de elementos anulados, Página 53*.



Aviso!

La estructura de menú puede ser diferente según la configuración en FSP-5000-RPS.



Aviso!

Dependiendo de la configuración y la estructura de la central, es posible que los equipos de señalización no se puedan anular individualmente, sino todos a la vez. En este caso, se ofrece el campo de lista **SeñalizadorTodo** en lugar de una lista de selección.

13.3 Visualización y desanulación de grupos de elementos anulados

1. Hay dos formas de visualizar todos los lazos, zonas lógicas, etc., anulados parcial o totalmente:
 - Seleccione **Anulado** en la barra de estado

Se muestra una lista de varios estados. O

- Seleccione **Anular Bloquear** en el menú de inicio.
- 2. Seleccione **Anulado** o **Anular** y, a continuación, **Mostrar equipos anulados**.
Se muestra una lista de varias categorías de elementos. El número listado muestra el número de elementos anulados o grupos de elementos anulados en la correspondiente categoría de elementos:
- 3. Seleccione el campo de lista deseado, p. ej., Zona lógica.
- 4. Seleccione:
 - **Anulación parcial** para visualizar todas las zonas lógicas anuladas parcialmente
 - **Anulación completa** para mostrar todas las zonas lógicas completamente anuladasDependiendo de la opción que seleccione, se mostrarán todas las zonas lógicas parcial o completamente anuladas. El número entre paréntesis, p. ej. (5), especifica el número de elementos anulados.
Para eliminar la anulación de todos los elementos de una o más zonas lógicas, elija la que desee y seleccione **Des- anular**.

13.4 Visualización de la lista de todos los elementos anulados

13.4.1 Utilizando el menú

Para visualizar una lista de todos los elementos anulados, seleccione lo siguiente en el menú de inicio:

1. **Anular Bloquear**
2. **Anular**
3. **Mostrar equipos anulados**
Se muestra una lista de varias categorías de elementos. El número listado muestra el número de elementos anulados o grupos de elementos anulados en la correspondiente categoría de elementos:
4. Seleccione la categoría de elementos que desee, por ejemplo, **Detector/Pulsador** .
Se muestra una lista de todos los detectores anulados.

Para desanular elementos anulados:

1. Seleccione el elemento que necesite.
2. Seleccione **Des- anular**.
El elemento de desanula.

13.4.2 Mediante la barra de estado

Para mostrar una lista de todos los elementos anulados:

1. Seleccione **Anulado** en la barra de estado.
Se muestra una lista de varios estados.
2. Seleccione **Anulado**.
Se muestra una lista de varias categorías de elementos. El número listado muestra el número de elementos anulados o grupos de elementos anulados en la correspondiente categoría de elementos:
3. Seleccione el campo de lista deseado, p. ej., Detector.
Para mostrar una lista de todos los elementos anulados:

Para desanular elementos anulados:

1. Seleccione los elementos que desee.
2. Seleccione **Des- anular**.

13.5 Anulación/desanulación del zumbador



Advertencia!

Riesgo de fallos operativos y de seguridad

Si desactiva permanentemente el zumbador interno, la central no generará ninguna señal acústica para alarmas o averías. Esto puede hacer que se pierdan alertas.

Con el fin de evitar que se envíe un tono de aviso acústico a la central durante las tareas de mantenimiento, por ejemplo, el zumbador interno de la central se puede anular permanentemente.

Para anular el zumbador interno, seleccione lo siguiente en el menú de inicio:

1. **Anular Bloquear**
2. **Anular**
3. **Más...**
4. **Zumbador**

El zumbador se omite y el texto de la interfaz de usuario cambia a **Desanular zumbador**.

Para quitar la anulación del zumbador, seleccione **Desanular zumbador** en el paso 4.

13.6 Anulación/desanulación de la salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería

En la configuración FSP-5000-RPS , el relé de avería del módulo interfaz de los servicios de incendio ENO 0000 A está configurado como salida para los equipos de enrutamiento de alarma de avería según EN54-2.

Nota: para visualizar y anular/desanular la salida de un equipo de enrutamiento de aviso de avería, debe conocer la dirección (**Grupo y Subdirección**) y la etiqueta, que se han asignado al relé de avería en la configuración FSP-5000-RPS .

13.6.1 Anulación/desanulación de la salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería

Para anular la salida al equipo de enrutamiento de aviso de avería, seleccione lo siguiente en el menú Inicio:

1. **Anular Bloquear.**
2. **Anular.**
3. **Seleccionar por número.**
4. Introduzca la dirección (**Grupo y Subdirección**) asignada al relé de avería en la

configuración FSP-5000-RPS y pulse la tecla Intro .

Se muestra una lista de varios estados.

5. Seleccione la salida en el equipo de enrutamiento de aviso de avería de la lista y pulse **Anular**.

Si es necesario, introduzca su ID de usuario y contraseña para iniciar sesión en el controlador de la central.

Se omite el resultado del equipo de enrutamiento de aviso de avería.

13.6.2 Desanulación de la salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería

Hay dos formas de anular la salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería:

- Desanulación utilizando el menú de inicio
- Desanulación a través de la barra de estado

Desanulación utilizando el menú de inicio

Para desanular la salida al equipo de enrutamiento de aviso de avería, seleccione lo siguiente en el menú Inicio:

1. **Anular Bloquear.**
2. **Anular.**
3. **Mostrar equipos anulados.**
Se muestra una lista de varias categorías de elementos.
4. Seleccione la salida en el equipo de enrutamiento de aviso de avería de la lista y pulse **Des- anular.**
Si es necesario, introduzca su ID de usuario y contraseña para iniciar sesión en el controlador de la central.
La salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería está desanulada.

Desanulación a través de la barra de estado

Para desanular la salida al equipo de enrutamiento de aviso de avería a través de la barra de estado, seleccione lo siguiente:

1. **Anular.**
Se muestra una lista de varios estados.
2. **Mostrar equipos anulados.**
Se muestra una lista de varias categorías de elementos.
3. Seleccione la salida en el equipo de enrutamiento de aviso de avería de la lista y pulse **Des- anular.**
Si es necesario, introduzca su ID de usuario y contraseña para iniciar sesión en el controlador de la central.
La salida a un equipo de enrutamiento de aviso de avería está desanulada.

14 Bloquear

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- *Bloqueo y desbloqueo de elementos, Página 57*
- *Visualización de la lista de todos los elementos bloqueados, Página 57*



Advertencia!

Riesgo de situaciones peligrosas sin reconocer

El bloqueo de un detector deshabilita sus mensajes de alarma y fallo. Estos mensajes ya no se mostrarán en el sistema.

14.1 Resumen del menú

Anular Bloquear	->	Anular		Mostrar equipos bloqueados	Seleccionar por número		Bloquear grupo	Impresora
		Bloquear	->	Sirena	Flash		HVAC	Retenedor
				Transmisor	Detector/ Pulsador		Sistema de extinción	Indicador
				Zona lógica	Más...	->	Elemento de control	Módulo

14.2 Bloqueo y desbloqueo de elementos

Seleccione el elemento que desee en el submenú.

Ejemplo:

Para bloquear un detector, seleccione lo siguiente en el menú de inicio:

1. **Anular Bloquear**
2. **Bloquear**
3. **Detector/Pulsador**
Se muestran varios criterios de selección. Consulte también la opción *Trabajar con listas, Página 24*.
4. Seleccione un criterio de selección, por ejemplo, **Por descripción**.
Se muestra una lista de detectores. Consulte la *Desplazamiento por las listas, Página 25* para obtener información sobre cómo desplazarse hacia adelante y hacia atrás por la lista.
5. Seleccione los campos requeridos de la lista.
Se marcan los campos de lista.
6. Seleccione **Bloquear**.
Los elementos seleccionados están bloqueados.
Para desbloquear los elementos de nuevo, repita todos los pasos anteriores, pero seleccione **Des- bloq.** en el paso 6.

C

Una C después de un detector significa que este detector forma parte de un grupo cerrado y no se puede bloquear de forma individual. Para bloquear un detector marcado de esta forma, seleccione **Zona lógica** en el paso 3.

14.3 Visualización de la lista de todos los elementos bloqueados

14.3.1 Utilizando el menú

Para visualizar una lista de todos los elementos bloqueados, seleccione lo siguiente en el menú de inicio:

1. **Anular Bloquear**
2. **Bloquear**
3. **Mostrar equipos bloqueados**
Se muestra una lista de varias categorías de elementos. El número listado indica el número de elementos o grupos de elementos bloqueados en la correspondiente categoría de elementos.
4. Seleccione la categoría de elemento que necesite, por ejemplo, **Detector/Pulsador** .
Se muestra una lista de todos los detectores bloqueados.

Para desbloquear los elementos:

1. Seleccione el elemento que necesite.
2. Seleccione **Des- bloq.**.
Se desbloquea el elemento.

14.3.2 Mediante la barra de estado

Para mostrar una lista de todos los elementos bloqueados:

1. Seleccione **Anulado** de la barra de estado.
Se muestra una lista de varios estados.
2. Seleccione **Bloqueado**.
Se muestra una lista de varias categorías de elementos. El número listado indica el número de elementos o grupos de elementos bloqueados en la correspondiente categoría de elementos.
3. Seleccione el campo de lista deseado, por ejemplo, **Detector/Pulsador** .
Se muestra una lista de todos los elementos bloqueados.

Para desbloquear los elementos:

1. Seleccione el elemento que necesite.
2. Seleccione **Des- bloq.**.
Se desbloquea el elemento.

15 Diagnóstico

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- *Detalles del elemento, Página 59*: información de diagnóstico acerca de los módulos LSN y acerca de los elementos de un módulo LSN seleccionado
- *Módulos, Página 60*: información de diagnóstico (versión de software) y datos de diagnóstico de hardware acerca de los módulos
- *Hardware, Página 60*: Información de diagnóstico sobre:
 - *Prueba de LED, Página 60*
 - *Prueba de pantalla, Página 61*
 - *Información de seguimiento, Página 61*
 - *Bus CAN, Página 62*
- *Datos de la central, Página 62*: información de diagnóstico acerca del controlador de la central
- *Prueba de LED de módulos, Página 62*: prueba de las pantallas LED de los módulos
- *Servicios de red, Página 63*: información sobre la disponibilidad de los otros nodos dentro de la red del sistema
- *Sistemas de alarma por voz*: información de diagnóstico acerca de un sistema de alarma por voz (VAS) conectado

15.1 Resumen del menú

Diagnóstico	->	Detalles del elemento	Módulos
		Hardware	Datos de la central
		Prueba de LED de módulos	Histórico
		Servicios de red	Sistema de alarma por voz

15.2 Detalles del elemento

Para mostrar la información diagnóstica acerca de los elementos en un módulo concreto:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**
2. **Detalles del elemento**
Aparece una lista de los módulos LSN.



Aviso!

Los números antes de los nombres de los módulos indican la ranura de conexión del módulo en la central

1. Seleccione el campo de lista que desee.
En la pantalla, se ofrecen varias posibilidades de selección:
2. Seleccione:
 - **Toda la información de un elemento** para visualizar toda la información de diagnóstico acerca de un elemento en un lazo de un módulo LSN.
 - **Información del grupo de elementos** para visualizar información de diagnóstico concreta acerca de varios elementos del módulo LSN seleccionado.
 - **Información de todos los elementos** para visualizar información de diagnóstico concreta acerca de todos los elementos LSN del módulo LSN seleccionado.

El siguiente procedimiento para las tres posibilidades de selección se presentará mediante un ejemplo. Las otras dos posibilidades son muy similares a este ejemplo.

Ejemplo:

1. Seleccione **Información del grupo de elementos**.
Aparece una lista de los elementos del módulo LSN seleccionado.
2. Seleccione los campos de lista deseados.
Se marcan los campos de lista.
3. Seleccione **Sí**.
Se muestra una lista de varios tipos de datos.
4. Seleccione el campo que desee.
Se marca el campo.
Se solicitan los datos de cada elemento seleccionado.
5. Seleccione **Iniciar**.
Para cancelar la operación, seleccione **Cancelar**.
Aparece una barra de estado.
6. Seleccione las teclas de flecha para ver más información.
7. Seleccione **Refrescar** para actualizar los datos si es necesario.

15.3

Módulos

Para mostrar información de diagnóstico acerca de un módulo en concreto:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**
2. **Módulos**
Se ofrecen dos listas diferentes.
3. Seleccione una lista, por ejemplo, **Por número**. Consulte el capítulo Desplazamiento por las listas para obtener información sobre cómo desplazarse por una lista.
Aparece una lista de todos los módulos utilizados.
4. Seleccione el campo de lista que desee.
Aparece una lista con varias opciones de información:
 - **Datos del módulo**
 - **Compatibilidad del módulo**
 - **Estado del módulo**Para un módulo LSN, también se ofrecen los siguientes campos de selección:
 - **Contadores y estado del módulo**
 - **Resetear contadores**
5. Seleccione la opción de información que desee, por ejemplo, **Estado del módulo**.
Aparece información diagnóstica acerca del estado del módulo.
Aparece una barra de estado.
6. Seleccione las teclas de flecha para ver más información.
7. Seleccione **Refrescar** para actualizar los datos si es necesario.

15.4

Hardware

15.4.1

Prueba de LED

Para probar los LED en la pantalla de LED:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**.
2. Seleccione **Hardware**.
3. Seleccione **Prueba de LED**.
Durante aproximadamente cinco segundos se encienden todos los LED en la pantalla LED.

15.4.2 Prueba de pantalla

Para probar la operatividad de la pantalla:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**.
2. Seleccione **Hardware**.
3. Seleccione **Prueba de pantalla**. Estos son los resultados:
 - El zumbador y todos los indicadores del controlador de la central y los módulos funcionales se encienden durante un corto período de tiempo.
 - Una parte de la pantalla se rellena secuencialmente de colores blanco, negro, rojo, verde y azul.
 - La pantalla vuelve automáticamente al menú **Hardware**.

15.4.3 Información de seguimiento

La central puede guardar archivos de seguimiento en una tarjeta de memoria, lo que resulta útil para un análisis experto cuando el sistema tiene un comportamiento imprevisto. La central admite tarjetas de memoria de hasta 2 TB de tamaño. Si utiliza una tarjeta de memoria de gran capacidad, por ejemplo 2 TB, hará falta más tiempo para recuperar la información de seguimiento. Para obtener la mayor cantidad posible de información de seguimiento, utilice una tarjeta de memoria vacía.



Precaución!

Riesgo de integridad de los datos


No extraiga la tarjeta de memoria mientras la central recopila información de seguimiento. Esto podría corromper los archivos de seguimiento y dar lugar a datos incompletos.

Para empezar a recopilar información de seguimiento, siga estos pasos:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**.
2. Seleccione **Hardware**.
3. Seleccione **Información de seguimiento**.
4. Obtenga una tarjeta de memoria con formato FAT32.
5. Desactive la protección contra escritura de la tarjeta de memoria.
6. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura del controlador de la central.
7. Pulse **Iniciar**.

Un mensaje confirma que la central está recopilando información de seguimiento.

8. Deje que el sistema funcione durante un período recomendado por el ingeniero de soporte técnico.

9. Pulse  para salir y para volver al menú de inicio.

Si la tarjeta de memoria no es válida, compruebe lo siguiente:


- Asegúrese de que la protección contra escritura de la tarjeta de memoria esté desactivada.
- Asegúrese de que la capacidad de la tarjeta de memoria no sea superior a 2 TB.
- Compruebe que la tarjeta de memoria tenga formato FAT32.

Para obtener más información, consulte el capítulo 5.3 Formateo de tarjetas de memoria en FAT32 en el manual del sistema.

Para dejar de recopilar la información de seguimiento, siga estos pasos:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**.
2. Seleccione **Hardware**.
3. Seleccione **Información de seguimiento**.
Un mensaje confirma que la central está recopilando información de seguimiento.
4. Pulse **Detener**.

Un mensaje confirma que la información de seguimiento está almacenada en la tarjeta de memoria.

5. Extraiga la tarjeta de memoria cuando en la central se muestre el mensaje: **Extraiga la tarjeta de memoria.**
6. Si hay otro proceso en ejecución que esté escribiendo información en la tarjeta de memoria, asegúrese de detenerlo antes de extraer la tarjeta de memoria.
7. Pulse  para salir y para volver al menú de inicio.

Para enviar los archivos de seguimiento al soporte técnico, siga estos pasos:

1. La tarjeta de memoria contiene uno o varios directorios Pxxxxxxxxxxx donde xxxxxxxxxxxx es un número hexadecimal arbitrario. Copie todos estos directorios en el disco duro local de un equipo.
2. Cree un archivo comprimido con dichos directorios, por ejemplo, zip o tar. gz.
3. Envíe el archivo al soporte técnico.



Aviso!

No elimine ningún archivo ni cambie su nombre.

15.4.4

Bus CAN

Seleccione **CAN bus** para visualizar el estado de las interfaces CAN.

15.5

Datos de la central

Seleccione **Datos de la central** para visualizar la información de diagnóstico siguiente:

- **Dispositivo:** p. ej. AVENAR panel 8000
- **Licencia:** Premium/Estándar
- **Modo de redundancia:** Maestro/Redundante
- **Fecha de fabricación:** p. ej. 1 de septiembre de 2020
- **Número de serie:** p. ej. 0431162077011100130
- **Número de material:** p. ej. F01U352441
- **Revisión BOM:** p. ej. A.11
- **Tipo de firmware:** versión oficial/privado
- **Vers. firmware:** p. ej. 4.3.0
- **Vers. hardware:** p. ej. 0-009-016
- **Host dirección MAC 0:** p. ej. 00:04:63:6D:A1:42

15.6

Prueba de LED de módulos

Para probar la pantalla LED de los módulos seleccionados:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**
2. **Prueba de LED de módulos**

Se ofrece una lista de varios criterios de selección:

- Seleccione **Prueba de LED de todos los módulos** para probar la pantalla LED de todos los módulos.
- Seleccione **Por número** o **Por tipo** para probar la pantalla LED de módulos individuales seleccionados.

Ejemplo

Para probar las pantallas LED de un módulo LSN 300:

1. Seleccione **Por tipo**.
Aparece una lista de todos los tipos de módulos.
2. Seleccione el módulo LSN 300.
Aparece una lista de todos los módulos LSN 300.
3. Seleccione los campos de lista que necesita. Se marcan los campos de lista.
4. Seleccione **Activar LEDs**.
Los LED se activan durante aproximadamente cinco segundos.

**Aviso!**

Los números antes de los nombres de los módulos indican la ranura de conexión del módulo en la central

15.7 Servicios de red

15.7.1 Routing table

Para mostrar la información de ruta:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**
2. **Servicios de red**
3. **Tabla de ruta**

Se mostrará una tabla con la información de la ruta.

Todos los nodos en red a los que se puede acceder a través del nodo que está funcionando actualmente, y que están reconocidos en la red del sistema, se muestran en **Nodo**.

Los nombres CAN1 a USB1 indican las interfaces en el nodo de central que funciona actualmente. En este ejemplo, se trata de las interfaces del nodo 1.

El tipo de interfaz en el nodo de central que actualmente está en funcionamiento aparece listado en **Interfaz**.

Se pueden determinar las siguientes interfaces:

- Interfaz CAN 1
- Interfaz CAN 2
- Ethernet 1 (multidifusión IP o túnel UDP)
- Ethernet 2 (multidifusión IP o túnel UDP)
- Ethernet 3 (multidifusión IP o túnel UDP)
- Ethernet 4 (multidifusión IP o túnel UDP)
- Interfaz USB 1

El número de nodos que se deben cruzar para acceder al nodo listado se especifica en **Distancia**. En el caso de nodos a los que se accede directamente a través de multidifusión IP, el valor es 1; en el de nodos que están conectados mediante otras interfaces (por ejemplo, CAN) a nodos a los que se accede a través de multidifusión IP, el valor aumenta de manera acorde en incrementos (por ejemplo, conectados a través de multidifusión IP + CAN1/CAN2, valor = 2).

Se puede asignar a las centrales un número de nodo físico del 1 al 64.

15.7.2 Consistency check

Las inconsistencias entre los ajustes de red configurados en FSP-5000-RPS y aquellos establecidos en el controlador de la central se muestran en **Diagnóstico - Servicios de red - Comprob. consist..**

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**
2. **Servicios de red**

3. **Comprob. consist.**

Las inconsistencias se indican cuando son identificables entre los ajustes de red guardados en el controlador de la central y los configurados en FSP-5000-RPS. Puede usar la tecla de dirección en la pantalla para alternar entre visualizar **Problemas de configuración activa:** y **Posibles problemas tras reiniciar:**.

Problemas de configuración activa:

La tabla indica inconsistencias entre los ajustes de red de la configuración activa del controlador de la central ("**activo**") y los ajustes configurados en RPS ("**configurado**").

Posibles problemas tras reiniciar:

La tabla indica inconsistencias entre los ajustes de red que ya se han configurado en la central pero que no son efectivos hasta que se reinicie ("**guardado**") y los ajustes configurados en RPS ("**configurado**").

15.7.3

Ethernet ports

Para mostrar una tabla que enumere los distintos parámetros y el estado de los dos puertos Ethernet: comprobar la coherencia de los

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**
2. **Servicios de red**
3. **Puertos Eth.**

Se muestra información sobre el puerto Ethernet 1.

Puede utilizar la tecla de flecha de la pantalla para cambiar a los detalles del puerto Ethernet 2, puerto 3 y puerto 4.

Para actualizar la información mostrada, seleccione **Refrescar**.

La información sobre los siguientes parámetros se muestra en la tabla:

- **Estado del puerto**
- **Estado enlace:** comprueba el funcionamiento del cable de red
- **Velocidad:** velocidad de la conexión de red
- **#marcos Tx:** número de paquetes de datos transferidos
- **#marcos Rx:** número de paquetes de datos recibidos
- **Conectado a:** indica un nodo adyacente disponible

15.7.4

Send ping command

Para comprobar la disponibilidad de otros nodos en la red, se puede enviar un comando ping a una dirección IP específica:

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**
2. **Servicios de red**
3. **Comando Enviar ping**
4. Introduzca la dirección IP del nodo de red cuya disponibilidad desee evaluar y seleccione **Comando Enviar ping**.

Para introducir una dirección IP:

toque el campo que contiene la dirección IP. Utilice las teclas de dirección del panel de mando para seleccionar los números individuales y modifíquelos con las teclas numéricas del teclado alfanumérico.

O:

toque el campo **Cambiar**. Toque el campo que contiene el bloque de números que desea cambiar. Utilice las teclas de dirección del panel de mando para seleccionar los números deseados y modifíquelos con las teclas numéricas del teclado alfanumérico.

Si el nodo de red con direccionamiento es accesible, se mostrará un mensaje de confirmación.

15.7.5

Remote Services

Los Remote Services ayudan al usuario a supervisar y mantener la central de incendio.

Requisitos

- **Secure Network Gateway:** proporciona una conexión plug-and-play al puerto Ethernet del sistema contra incendios a través de Fire System Explorer.
- **Fire System Explorer (FSE):** es el panel de control virtual para acceder a Remote Services.
En el [sitio web](#) de FSE, puede crear una cuenta de empresa (inquilino) para conectar cada central a la cuenta utilizando su Remote ID.
El Remote ID es un número único que representa al inquilino.
- **Remote Connect:** activa el acceso remoto a la central mediante el software de programación remota FSP-5000-RPS.

Remote Services disponibles:

1. Remote Alert

Con Remote Alert, la central envía información de estado automáticamente a Fire System Explorer.

Remote Alert analiza los datos y notifica los eventos inesperados al usuario por correo electrónico.

La La **aplicación** Remote Fire Safety forma parte de Remote Alert. Proporciona lo siguiente:

- Notificaciones automáticas de alarmas y avisos del sistema.
- Acceso al histórico de notificaciones que permite compartirlas por correo electrónico o mensajería.
- Actualizaciones del estado del sistema en cuanto a conectividad, licencias y firmware.
- Condición previa: los usuarios deben tener una cuenta en el Fire System Explorer.

La aplicación se puede descargar gratuitamente para iOS y Android.

- [App Store](#)
- [Google Play](#)

2. Remote Maintenance

Remote Maintenance monitoriza parámetros de los elementos de seguridad conectados a la central de incendio.

Recopila datos de dispositivos de LSN y módulos funcionales pertinentes.

Los datos se envían a Fire System Explorer para tareas de análisis y planificación de mantenimiento.



Aviso!

Para obtener más información acerca de cómo configurar una conexión a Remote Services, consulte el manual de funcionamiento en red.



Aviso!

En Alemania, debe tener un acuerdo de servicio con Bosch Energy and Building Solutions para usar Remote Maintenance.

Características y estado de Remote Services

La ventana Remote Services muestra detalles sobre las características y el estado de Remote Services.

Para abrir la ventana Remote Services:

1. Vaya al menú de inicio.
2. Seleccione: **Diagnóstico** -> **Servicios de red** -> **Remote Services**.

La ventana muestra una lista con información sobre las características configuradas. Para ver toda la información de la lista, desplácese hacia abajo.

Información mostrada:

Nombre del sistema:

- El nombre se configura en la ventana Remote Services de FSP-5000-RPS.
- Si no se ha configurado ningún nombre, se utiliza el número de serie de la central como nombre del sistema.

Remote ID:

- Un número de identificación único de un contratista de servicio específico.
- Fire System Explorer genera y proporciona el Remote ID.
- Para añadir o cambiar el Remote ID, consulte *Remote Services, Página 86*.

System ID:

- Identifica un sistema AVENAR en una configuración FSP-5000-RPS.
- Fire System Explorer asigna este ID a la central de incendio.

Estado de Remote Services:

- Muestra si hay una conexión remota a Fire System Explorer configurada. (**Activado/Desactivado**).

Estado de conexión:

- Disponible solo en la central de puerta de enlace.
- Muestra la conexión con Fire System Explorer (**Aceptar/Esperando respuesta/**).**Error de conexión**

Es Remote Maintenance: / Estado Remote Alert:

- Muestra si la característica correspondiente se activó en FSP-5000-RPS.

RM/AR: Est. últ. transfer.: (RM: Remote Maintenance;RA: Remote Alert)

- Muestra el estado a través de un código HTTP de la última transferencia de datos a la nube:

Aceptar - HTTP 200

Failed - cualquier otro código HTTP

RM/AR: Fecha últ.transf.:

- Muestra la fecha y hora de la última transferencia de datos desde los dispositivos LSN conectados a la central de incendios hacia el Fire System Explorer.

Conectar al servidor:

- Si la central tiene un Remote ID, esta intenta conectarse automáticamente con el Fire System Explorer.
- Para conectarse manualmente, seleccione **Conectar al servidor**.

Para el tipo de acceso Remote Assistance:

Dir. IP serv.:

- La dirección IP del servidor que recibe y recopila los datos.

Puerto de servidor: .

- El número de puerto del servidor que recibe y recopila los datos.

15.8

Sistemas de alarma por voz (VAS)

Es posible conectar dos tipos distintos de sistemas de alarma por voz a AVENAR panel 8000/2000 mediante Smart Safety Link:

- VAS a través de módulo interfaz en serie (Plena)
- VAS over IP (PRAESENSA, PAVIRO, Praesideo)

La información de diagnóstico mostrada depende del sistema de alarma por voz configurado para AVENAR panel 8000/2000.

1. En el menú de inicio, seleccione **Diagnóstico**.

2. Seleccione **Sistema de alarma por voz**.
Se mostrará uno de los VAS siguientes:

15.8.1 Plena

Aparecerá la siguiente información:

- Avería (sí/no)
- Emergencia (sí/no)
- Fallo (sí/no)
- Control interno (sí/no)
- Tiempo de supervisión (seg.)
- Fase de arranque terminada (sí/no)
- Fallo en el controlador (sí/no)
- Fallo en el router (sí/no)

15.8.2 PRAESENSA / PAVIRO / Praesideo

Licencia: comprobación de software de si la central de incendio contiene una licencia Premium.

- **Aceptar:** hay una licencia Premium disponible.
- **Perdido:** no hay una licencia Premium disponible. Cambie la licencia estándar por la Premium.
- **Desconexión en x horas:** en caso de que falte la licencia Premium, el sistema interrumpirá automáticamente la conexión al VAS tras 72 horas. El contador muestra el tiempo restante.

Estado: muestra si la central ha establecido una conexión con el VAS.

- **Conectado:** se ha establecido conexión.
- **Desconectado:** no se ha establecido la conexión.

Fallo: mensaje de error de la conexión OIP, TLS o TCP de la central de incendio. Visible en caso de **Estado: Desconectado**.

Sistema de alarma por voz Estado: muestra si el VAS conectado ha notificado una condición de avería.

- **n/d:** no es posible ejecutar la comprobación, por ejemplo debido a una conexión interrumpida.
- **Aceptar:** el VAS no ha notificado ninguna condición de avería.
- **Fallo:** el VAS conectado notifica una condición de avería. Compruebe el VAS. Restablezca la avería en el VAS.

Activadores: compruebe mediante software si los activadores de VAS virtuales configurados están disponibles como entradas virtuales en la configuración de VAS.

- **n/d:** no es posible ejecutar la comprobación, por ejemplo debido a una conexión interrumpida.
- **Aceptar:** todos los activadores de VAS virtuales están disponibles como entradas virtuales en el VAS.
- **No coincid.:** los activadores de VAS virtuales no se corresponden con las entradas virtuales disponibles en el VAS. Compruebe la configuración.

Certificado:

- Huella digital SHA-1 exclusiva para identificar el certificado de cifrado que está disponible en la central de incendio.
- Esta cadena debe coincidir con la cadena que se muestra en FSP-5000-RPS y el VAS conectado.
- Solo se muestran los primeros 30 caracteres de un total de 40 caracteres.

- Visible solo en caso de una conexión cifrada.

Compatibilidad: muestra si la versión de firmware del VAS conectado se ha publicado para la conexión a una central de incendio.

- **n/d:** no es posible ejecutar la comprobación, por ejemplo debido a una conexión interrumpida.
- **Aceptar:** el VAS es adecuado.
- **Advertencia:** compruebe la versión de firmware del VAS.

Servicio: muestra si el panel tiene acceso al servicio OIP.

- **Aceptar:** el servicio OIP se está ejecutando en la central de incendio.
- **Desconectado:** el servicio OIP no se está ejecutando. Restablezca la central de incendio a través de la interfaz de usuario.

Número de averías: muestra el número de averías de conexión del módulo desde el último reinicio de la central de incendio.

Dirección IP: dirección IP configurada del VAS.

N.º de puerto: número de puerto configurado del VAS.

- 9401: número de puerto para Praesideo y PAVIRO
- 9403: número de puerto para PRAESENSA

Para comprobar la disponibilidad del VAS, pulse el botón **Comando Enviar ping**.

16 Mantenimiento

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- Prueba: consulte la *Mantenimiento – prueba, Página 71*
- *Cambiar idioma, Página 69*
- *Activación de salidas, Página 69*
- *Activación de equipo de transmisión, Página 70*
- Eliminación de detectores
- Histórico: consulte la *Mantenimiento - histórico, Página 76*
- *Anulación/desanulación del zumbador, Página 70*

16.1 Resumen del menú

Mantenimiento	->	Prueba	Cambiar idioma
		Activar salidas	Activar transmisor
		Histórico	Zumbador

16.2 Cambiar idioma



Aviso!

La forma más rápida de cambiar la pantalla de idioma es a través de un acceso directo; consulte también la *Cambio del idioma de la pantalla, Página 28*.

Hay dos formas de seleccionar la pantalla con idioma diferente:

- Utilizando el menú
- Introducir un acceso directo; consulte la *Cambio del idioma de la pantalla, Página 28*.



Aviso!

Cuando el sistema se enciende después de un apagón o fallo de batería, el idioma por defecto definido en el software de programación FSP-5000-RPS se establece de nuevo.

Realización de la selección a través del menú

1. En el menú de inicio, seleccione **Mantenimiento**
2. **Cambiar idioma**
Aparece una lista de los idiomas que se pueden seleccionar.
3. Seleccione el idioma que necesite.
Las pantallas aparecerán en el idioma seleccionado.

16.3 Activación de salidas

1. En el menú Inicio, seleccione **Mantenimiento**
2. **Activar salidas**
Aparecen varias categorías de elementos.
3. Seleccione una categoría o **Seleccionar por número** e introduzca el número del elemento en la pantalla de búsqueda; consulte también la *Buscar función / elemento, Página 26*
4. Seleccione los campos de lista deseados. Se marcan los campos de lista.
5. Seleccione **Activado** para activar los dispositivos de notificación seleccionados.
Los dispositivos de señalización seleccionados están activados.

6. Seleccione **Todo** para activar todos los dispositivos de alarma.
7. Para terminar la activación de los elementos seleccionados, repita los mismos pasos, pero seleccione **Desact** en el paso 5.

**Aviso!**

En la categoría de elementos **HVAC**, también se ofrece el campo de función **Auto**. Seleccione este campo de función para asignar el modo automático a un ventilador, por ejemplo.

16.4

Activación de equipo de transmisión

Para activar un dispositivo de transmisión:

1. En el menú de inicio, seleccione **Mantenimiento**
2. **Activar transmisor**
Se muestra una lista de los elementos. Consulte la *Trabajar con listas, Página 24* para obtener información sobre cómo navegar por una lista.
3. Seleccione los campos requeridos de la lista.
Se marcan los campos de lista.
4. Seleccione **Activado**.
Se activan los dispositivos de transmisión seleccionados.

Para terminar la activación de los elementos seleccionados:

1. En el menú de inicio, seleccione **Mantenimiento**
2. **Activar transmisor**
3. Seleccione los campos de lista de los equipos de transmisión activados.
4. Seleccione **Desact**.
Los transmisores ya no están activados.

16.5

Anulación/desanulación del zumbador

Para evitar que se envíe un tono de aviso acústico a la central durante las tareas de mantenimiento, por ejemplo, el zumbador interno de la central se puede anular permanentemente.

Para anular el zumbador interno, seleccione lo siguiente en el menú de inicio:

1. **Mantenimiento**
2. **Zumbador**

El zumbador se anula y el texto de la interfaz de usuario cambia a **Desanular zumbador**.

Para eliminar la anulación del zumbador, seleccione **Desanular zumbador** en el paso 2.

**Aviso!**

Si desactiva el zumbador de forma permanente, no sonará ninguna señal acústica en la central en caso de alarma o fallo.

17 Mantenimiento – prueba



Aviso!

Terminología

El término **Prueba**, que se utiliza en la central de incendio y en la documentación, corresponde al término estándar **Estado de prueba** de la EN54-2.

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- *Grupos de prueba, Página 71*
- *Inicio y finalización de la prueba, Página 73*
- *Finalización de la prueba para todos los elementos, Página 74*
- *Visualización de elementos probados y no probados, Página 74*
- *Asignación de elementos probados a un grupo de prueba, Página 74*

Una prueba se indica con una pantalla de LED amarilla en la central.



Precaución!

Riesgo de pérdida de alarma

Si un detector está en modo de prueba, el sistema no reenvía mensajes de alarma o avería a los dispositivos de transmisión o extintores.



Aviso!

Si el sistema activa un dispositivo de señalización durante una prueba, el dispositivo emite un tono de señal diferente que en el estado de alarma.

17.1 Grupos de prueba

Las siguientes opciones están disponibles para incluir elementos en la prueba:

- Seleccionar elementos individuales de listas y/o
- Seleccionar grupos de prueba definidos anteriormente que constan al menos de un elemento.

Hay 12 grupos de prueba predefinidos. El número de los posibles grupos de prueba está predefinido: de Enero a Diciembre.

Ejemplo:

Se pueden agrupar los detectores que se probarán en mayo en un grupo llamado Mayo. Se pueden añadir nuevos elementos a un grupo y se pueden eliminar los elementos añadidos previamente.



Aviso!

Incluso si se han borrado completamente los elementos en un grupo (p. ej. Enero), este grupo seguirá apareciendo en la lista.

17.1.1 Adición o borrado de elementos.

Con el fin de añadir elementos a un grupo de prueba o quitar elementos del mismo:

1. En el menú de inicio, seleccione **Mantenimiento**
2. **Prueba**
3. **Crear / Cambiar grupo de prueba**
Aparece una lista de los grupos de prueba.
4. Seleccionar un grupo de prueba, p. ej. Febrero.
Puede elegir entre varias opciones:

- **Borrar todo:** borra todos los elementos en el grupo seleccionado.
- **Mostrar / Cambiar:** borra todos los elementos en el grupo de prueba seleccionado y borra elementos individuales.
- **Añadir:** muestra todos los elementos que no hayan sido asignados todavía a un grupo de prueba y añade elementos individuales.
- **Cancelar:** cancela la operación.



Aviso!


Se asignan los elementos borrados al grupo **Elementos no asignados**.

Función bascular

Se pueden añadir nuevos elementos y borrar los existentes en cada submenú.

Añadir

Cuando se selecciona uno de los campos de función, se cambia la pantalla y se puede realizar una nueva función.




Seleccione este campo de función para añadir uno o más elementos nuevos.

Sólo aparecerán aquellos elementos que no hayan sido asignados a un grupo de prueba todavía.

Aparecen varias categorías de elementos.

1. Seleccione la categoría que desee.
Se muestra una lista de elementos. Consulte también la opción *Trabajar con listas*, *Página 24*.
2. Seleccione un elemento.
El elemento está marcado.
3. Seleccione **Añadir**.
Se añade el elemento seleccionado al grupo.

Eliminación



Seleccione este campo de función para borrar uno o más elementos.

Sólo se muestran elementos del grupo de prueba seleccionado.

1. Seleccione un elemento.
Se marca el elemento.
2. Seleccione **Borrar**.
Se borra el elemento seleccionado del grupo.

Ejemplo:

1. Seleccione **Mostrar / Cambiar**.
Para borrar un elemento o más del grupo seleccionado:
2. Seleccione uno o varios campos de lista.
Se marcan los campos de lista. Consulte la *Desplazamiento por las listas*, *Página 25* para obtener información sobre cómo navegar por una lista.
3. Seleccione **Borrar**.
Se borra el elemento del grupo seleccionado. Ya no se muestra el campo de lista.

Para añadir nuevos elementos:

1. Seleccione **Nuevo**.
La pantalla cambia. Se muestran varias categorías de elementos con elementos que todavía no hayan sido asignados a un grupo de prueba.
2. Seleccione la categoría de elementos que desee.
3. Seleccione uno o más campos de lista.
Los campos de lista están marcados.
4. Seleccione **Añadir**.
Se añade el elemento seleccionado al grupo de prueba seleccionado.

Cambiar nombre

Para cambiar el nombre del grupo de entrada o de salida:

1. Sobrescriba el nombre; consulte la *Introducción de números y texto, Página 27*.
2. Seleccione **Aceptar**.
Se confirma el nuevo nombre.

17.2 Inicio y finalización de la prueba



Aviso!

Se guarda la información acerca de la fecha y hora de todas las pruebas en el histórico. Puede imprimir esta información en una impresora. Consulte la *Mantenimiento - histórico, Página 76*.

17.2.1 Inicio de la prueba

Para seleccionar los elementos para la prueba e incluirlos en la prueba:

1. En el menú de inicio, seleccione **Mantenimiento**
2. **Prueba**
3. **Comenzar / Finalizar prueba**
Aparecen varias categorías de elementos.
4. Seleccione:
 - **Más...** para ver más categorías o
 - una de las categorías mostradas o
 - **Seleccionar por número** e introduzca el número del elemento en la pantalla de búsqueda; consulte también la *Buscar función / elemento, Página 26*.



Aviso!

Si selecciona la categoría de elementos **Lazo, Zona lógica, Detector/Pulsador** o **Grupo de prueba**, se le pedirá que seleccione el tipo de prueba. Seleccione **Prueba secuencial** para comprobar cada sensor individual (óptico, químico o térmico) de los detectores que está probando o seleccione **Prueba simultánea** para probar una combinación de detectores mediante un equipo de prueba con sustancias de activación combinadas para la prueba simultánea de varios sensores.

Ejemplo:

1. Seleccione **Grupo de prueba**.
2. Seleccione **Prueba secuencial** o **Prueba simultánea**
Aparece una lista de los grupos de prueba. Consulte la *Desplazamiento por las listas, Página 25* para obtener información sobre cómo navegar por una lista.
3. Seleccione los campos de lista que necesita.
El campo está marcado.

4. Seleccione **Activado**.
El grupo de prueba seleccionado se ha conmutado a prueba.

17.2.2 Finalización de la prueba

Para finalizar la prueba para este grupo de prueba:

1. Marque el grupo de prueba seleccionado.
2. Seleccione **Desact**.

17.3 Finalización de la prueba para todos los elementos

Para finalizar la prueba para todos los grupos y elementos de prueba:

1. Seleccione **Finalizar** en la barra de estado.
Se ofrecen varias posibilidades en la pantalla:
2. Seleccione **Sí** para finalizar la prueba para todos los grupos y elementos de prueba.
Seleccione **No** para cancelar la operación y volver a la pantalla anterior.
Se finaliza la prueba para todos los grupos de prueba.

17.4 Visualización de elementos probados y no probados



Aviso!

Puede elegir mostrarlos elementos no probados o probados en la prueba actual.

Seleccione **Salir** en la barra de estado.

Se ofrecen las siguientes opciones para la prueba que se está llevando a cabo en este momento:

- Seleccione **Sin probar** para visualizar los elementos que no mostraron ninguna reacción durante la prueba o que no se han probado.
- Seleccione **Probado** para visualizar los elementos que se probaron y mostraron una reacción.

17.5 Asignación de elementos probados a un grupo de prueba



Aviso!

Sólo aquellos elementos de la prueba en curso que han sido probados se pueden asignar a un grupo de prueba diferente.

Para finalizar la prueba, asigne los elementos probados a un grupo prueba diferente (para la prueba siguiente, por ejemplo):

1. Seleccione **Salir** en la barra de estado.
Se ofrecen varias posibilidades en la pantalla:
Seleccione **Asignar elementos probados al grupo de prueba** para asignar los elementos probados de la prueba actual a un grupo de prueba para la siguiente prueba:
Aparece una lista de los grupos de prueba.
2. Seleccione un grupo de prueba de la lista. Consulte la *Desplazamiento por las listas*, *Página 25* para obtener información sobre cómo navegar por una lista.
Se ofrecen dos posibilidades en la pantalla:
 - Seleccione **Añadir al grupo de prueba** para asignar los elementos probados de la prueba actual a un grupo de prueba seleccionado.

- Seleccione **Sobrescribir grupo de prueba** para sustituir los elementos en el grupo de prueba seleccionado por los elementos de la prueba actual.

18 Mantenimiento - histórico

En el histórico, todos los datos sobre eventos en concreto o tipos de equipos se almacena por fecha y por hora. Se pueden establecer filtros para mostrar unos datos en concreto. Además de un resumen del menú, este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- Selección de filtros, *Página 76*
- Configuración de filtros, *Página 76*
- Cambio de filtro, *Página 77*
- Combinación de varios filtros, *Página 77*
- Funciones de la barra de estado, *Página 77*
- Impresión de datos, *Página 77*

18.1 Selección de filtros

Están disponibles los siguientes filtros:

Filtro	Datos, filtrados por...
Sin filtro	Todos los datos
Mostrar todo Borrar filtro	Muestra todos los datos con especificación de número de evento, fecha, hora, número de elemento y tipo de mensaje. Se borran los filtros existentes.
Periodo	Fecha de inicio, fecha de fin y hora
Tipo de evento	Tipo de mensajes, como Fallo
Dispositivo	Tipo de equipos, como detectores
Rango de direcciones	Rango de direcciones dentro de un sistema
Comandos de usuario	Campos de función seleccionados, como Reconocer o Reset .
Prueba	Elementos incluidos en el modo de prueba

Si se han establecido uno o varios filtros, el campo **Cambiar filtro** de la barra de estado se resalta con un color oscuro.

18.2 Configuración de filtros

Para mostrar solo datos específicos, se puede configurar un filtro.

Ejemplo:

Para que se muestren sólo datos almacenados que estén relacionados con un evento concreto, como un fallo:

1. En el menú de inicio, seleccione **Mantenimiento**
2. **Histórico**
3. Seleccione el **Tipo de evento** filtro.
Se muestra una lista de todos los tipos de eventos.
4. Seleccione un campo de lista, por ejemplo, **Fallo**.
En la barra de estado, el **Cambiar filtro** el campo tiene fondo negro. Consulte también la opción *Cambio de filtro, Página 77*.

5. Seleccione **Mostrar en el histórico**.
Aparece una lista de todos los mensajes de fallo. Se clasifican los eventos en orden ascendente por fecha y hora.
Los mensajes de avería se numeran de forma cronológica. El primer número indica la secuencia en la que se han recibido los mensajes de fallo.

18.3 Cambio de filtro

En cada menú de filtro, se puede establecer otro filtro utilizando la barra de estado:

1. Seleccione **Cambiar filtro** en la barra de selección que aparece a continuación.
Se muestran los diferentes filtros.
2. Seleccione uno de los filtros mostrados.
Se muestra una lista con los datos filtrados.

18.4 Combinación de varios filtros

Es posible establecer varios filtros y mostrar todos los datos filtrados en una lista:

Para combinar el filtro **Dispositivo** con el filtro **Tipos de mensajes**:

1. Seleccione **Mantenimiento** en el menú de inicio.
2. **Histórico**
3. Seleccione un filtro, por ejemplo, **Dispositivo**.
4. Seleccione **Cambiar filtro** en la lista de selección.
5. Seleccione los tipos de equipo deseados de la lista mostrada.
6. Repita los pasos del 4 al 5 hasta que se hayan seleccionado todos los filtros deseados.
Para mostrar todos los datos filtrados de los filtros combinados:
7. Seleccione **Mostrar resultado del filtro**.

18.5 Funciones de la barra de estado

Se ofrecen las siguientes funciones:



Para conmutar a la barra de estado en la página de inicio, pulse la tecla de doble flecha de la barra de estado o del teclado alfanumérico.

Cambiar filtro

Si el campo tiene un fondo negro, se ha establecido un filtro. Seleccione este campo para establecer un filtro diferente.

Ir al nº

Introduzca el número de un evento específico.
Aparece el evento con el número seleccionado al principio de la lista.

Ir al día

Introduzca una fecha.
Aparecen en la lista todos los eventos con la fecha seleccionada.

Imprimir

Imprima toda la lista mostrada o sólo una parte.

Salir

Finalice la entrada y cambie al resumen del menú **Mantenimiento**.


18.6 Impresión de datos

Se puede imprimir tanto la lista completa como una parte específica de la misma.
Para imprimir datos mostrados en una lista:

1. Seleccione **Imprimir** en la barra de estado.
Se ofrecen dos posibilidades:
 - **Toda la lista:** se selecciona la lista completa.
Para imprimir la lista, continúe con el paso 6.
 - **Definir intervalo:** especifica una zona determinada dentro de la lista.
Están disponibles dos posibilidades para especificar el área de la lista que se va a imprimir:
 - Delimitar el número de eventos, contados desde el evento más reciente.
 - Especificar una zona determinada introduciendo los números de evento.
2. Seleccione **Definir intervalo**.
Se ofrecen dos posibilidades en la pantalla.
3. Active la casilla de verificación que hay delante de una de las dos opciones:
 - **Número de eventos a imprimir a partir del último evento:**
Para la impresión, introduzca un número de eventos concreto, contados desde el evento más reciente.
 - **Número de eventos a imprimir:**
Para imprimir una extensión en concreto, especifíquela introduciendo números de eventos.
Se sitúa una marca de verificación en el campo de selección.
4. Introduzca los números que desee.
5. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada.
Aparece una lista de las impresoras que se puede seleccionar.
6. Seleccione una impresora.
7. Seleccione **Imprimir**.
Se imprime la lista.

Números de eventos

Para volver a mostrar los números de evento:

1. Seleccione **Mostrar número de eventos**.
2. Para salir de la pantalla, pulse .

19 Modos día y noche

Esta capítulo contiene información sobre lo siguiente:

- Cambio entre el modo Día/Noche
- Cambio de hora para conmutar al modo noche

La forma en la cual se maneja una alarma entrante depende de si el sistema está en el modo día o en el modo noche; consulte la *Alarma de Incendio, Página 43*.



Aviso!




El modo noche es el nivel de seguridad más alto. El sistema reenvía todas las alarmas entrantes a estaciones externas.



Aviso!

Dependiendo del nivel de seguridad en cuestión, no se puede poner todos los detectores en el modo día.

Los siguientes símbolos de la barra de estado indican en qué modo está la central. En el caso de paneles conectados en red, en los paneles que están en modo noche aparece un icono con la combinación de noche/día cuando por lo menos uno de los paneles de la red está en modo de día.

		Independiente	Red
	Modo noche	El panel está en modo noche.	Todos los paneles conectados en red en el ámbito red están en modo noche
	Modo día	La central está en modo día	-
	Combinación de noche/día	-	El panel está en modo noche, pero por lo menos uno de los demás paneles del ámbito red está en modo de día



Aviso!

Después de un fallo de transmisión, es posible que tenga que sincronizar manualmente el modo día/noche de otras centrales para que muestren el modo correcto.

19.1 Cambio entre el modo día y modo noche



Aviso!

Dependiendo de la programación, la central cambia automáticamente del modo día al modo noche a la hora predefinida.

Existen dos maneras para cambiar entre el modo día y el modo noche:

- Conmutación mediante el menú
- Conmutación mediante la barra de estado

Conmutación mediante el menú

Dependiendo del modo al que se haya cambiado la central, se muestra **Conmutar a Modo día** o **Conmutar a Modo noche** en el menú de inicio.

1. La central está en el modo noche: seleccione **Conmutar a Modo día** para cambiar al modo día:
2. Confirme su selección con **Conmutar a Modo día**.
La central está en el modo día.
Para cancelar la operación, seleccione **Cancelar**.

La central está en el modo día: seleccione **Conmutar a Modo noche** para cambiar al modo noche.

Conmutación mediante la barra de estado

La central está en modo noche. Para conmutar al modo día:

- ▶ Pulse



- ▶ Seleccione **Conmutar a Modo día** para confirmar la solicitud o **Cancelar** para cancelar la operación.

La central está en modo día. Para conmutar al modo noche:

- ▶ Pulse



- ▶ Seleccione **Conmutar a Modo noche** para confirmar la selección o **Cancelar** para cancelar la operación.

19.2

Visualización de detalles

Tanto en el modo día como en el modo noche, es posible visualizar una lista de todas las zonas lógicas de la central que están actualmente en el modo día.

Para visualizar una lista de todos los grupos de detectores en el modo día

1. En el menú de inicio, seleccione **Conmutar a Modo día** o **Conmutar a Modo noche**, dependiendo del modo en el que esté la central actualmente, o seleccione el icono de modo día o modo noche en la barra de estado.
2. Seleccione **Mostrar detalles**.
Se muestra una lista de todas las zonas lógicas que están en el modo día.

19.3

Cambio de hora para cambiar al modo noche



Aviso!

El operador puede cambiar la hora de conmutación para el día actual. Un cambio solo es posible si se ha configurado una hora de conmutación para el día actual FSP-5000-RPS. Después de reiniciar una central, se aplica la hora de conmutación configurada en FSP-5000-RPS . En caso necesario, vuelva a ajustar la hora de conmutación.

La hora de cambio se puede modificar en modo día o modo noche.

Para cambiar la conmutación horaria en el modo noche:

- ▶ En la barra de estado, seleccione



o

En el menú de inicio, seleccione **Conmutar a Modo día**.

1. Seleccione **Cambiar hora**.
2. Introduzca los números que necesite.
Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** para cancelar la operación.
Las entradas se confirman.

Para cambiar la conmutación horaria en el modo noche:

1. En la barra de estado, seleccione



2. o

En el menú de inicio, seleccione **Conmutar a Modo noche**.

3. Seleccione **Cambiar hora**.
4. Introduzca los números que necesite.
Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** para cancelar la operación.

20 Configuración

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- Dirección de nodo físico (PNA/RSN), Página 82
- Edición de grupo, Página 82
- Sensibilidad del detector, Página 84
- Usuario, Página 84
- Renombrar elementos, Página 86
- Servicios de red, Página 86
- Resumen, Página 87

20.1 Resumen del menú

Configuración	->	Configurar dirección nodo físico (PNA/RSN)	Establecer grupos
		Sensibilidad del detector	Usuario
		Renombrar elementos	Resumen
		Servicios de red	Acerca de...

20.2 Dirección de nodo físico (PNA/RSN)

La dirección de nodo físico (RSN) de la central se configura en el firmware de la central cuando esta se enciende por primera vez, no hay conmutadores giratorios mecánicos. Debe ser idéntica a la dirección del nodo físico configurada en el software de programación. Después de cambiar la dirección del nodo físico (RSN), es necesario reiniciar la central. Para cambiar la dirección del nodo físico, introduzca un número entre 1 y 64. Elija **Aceptar y reiniciar** hacer que el cambio sea efectivo.

20.3 Edición de grupo

Se pueden crear diferentes tipos de grupos utilizando el software de programación FSP-5000-RPS:

Omita, aísle y realice prueba grupos y grupos de entrada/salida.

Cada grupo puede constar de un elemento o más.

Los grupos de entrada constan de varios detectores y/o zonas lógicas; los grupos de salida constan de dispositivos de señalización y transmisión. Especifique qué grupo de entradas activa cada grupo de salidas mediante el software de programación.

Puede utilizar el controlador de la central para hacer lo siguiente:

- Añadir o quitar elementos de grupos.
- Cambiar el nombre a los grupos.

20.3.1 Añadir o borrar

Con el fin de añadir elementos a un grupo o quitar elementos de él:

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración**
2. **Establecer grupos**
3. Seleccione el tipo de grupo necesario.
Se muestran dos listas diferentes.
4. Seleccione una lista, por ejemplo, **Por descripción**.
Aparece una lista de los distintos grupos de entrada.

5. Seleccione el campo de lista que desee.
El campo de lista está marcado.
Puede seleccionar varias opciones:
 - **Borrar todo:** borra todos los elementos del grupo de entrada seleccionado.
 - **Mostrar / Cambiar:** muestra todos los elementos en el grupo de entrada seleccionado y borra elementos individuales.
 - **Añadir:** muestra todos los elementos que no hayan sido asignados todavía a un grupo de entrada y añade elementos individuales.
 - **Cancelar:** cancela la operación.
Para cambiar el nombre del grupo de entradas, consulte la Cambio de nombre.

Grupo de prueba

Para visualizar los elementos de un grupo de prueba y borrar o añadir elementos, consulte *Grupos de prueba, Página 71*.

Función bascular

Se pueden añadir nuevos elementos y borrar los existentes en cada submenú.
Cuando se selecciona uno de los campos de función, se cambia la pantalla y se puede realizar una nueva función.

Añadir




Seleccione este campo de función para añadir uno o más elementos nuevos.
Sólo aparecerán aquellos elementos que no hayan sido asignados todavía a un grupo de entradas.

Aparecen varias categorías de elementos.

1. Seleccione la categoría que desee.
Se muestra una lista de elementos.
2. Seleccione un elemento.
El elemento está marcado.
3. Seleccione **Añadir**.
Se añade el elemento seleccionado al grupo.

Eliminación



Seleccione este campo de función para borrar uno o más elementos.
Sólo se muestran elementos del grupo de entrada seleccionado.

1. Seleccione un elemento.
Se marca el elemento.
2. Seleccione **Borrar**.
Se borra el elemento seleccionado del grupo.

Ejemplo:

1. Seleccione **Mostrar / Cambiar**.
Para borrar un elemento o más del grupo seleccionado:
2. Seleccione uno o varios campos de lista.
Se marcan los campos de lista.
3. Seleccione **Borrar**.
Se borra el elemento del grupo seleccionado. Ya no se muestra el campo de lista.

Para añadir nuevos elementos:

1. Seleccione **Nuevo**.
La pantalla cambia. Se muestran varias categorías de elementos con elementos que todavía no hayan sido asignados a un grupo de prueba.
2. Seleccione la categoría de elementos que desee.
3. Seleccione uno o más campos de lista.
Los campos de lista están marcados.
4. Seleccione **Añadir**.
Se añade el elemento seleccionado al grupo de prueba seleccionado.

Consulte

- *Desplazamiento por las listas, Página 25*

20.3.2

Cambio de nombre

Para cambiar el nombre del grupo de entrada o salida:

1. Sobrescribir el nombre
2. Seleccione **Aceptar**.
Se confirma el nuevo nombre.

20.4

Sensibilidad del detector



Aviso!

La sensibilidad del detector se restablece automáticamente al ajuste por defecto cuando se restablece toda la central, un detector individual o una zona lógica o cuando se sustituye el detector.

Se pueden asignar dos sensibilidades diferentes a los detectores y a las zonas lógicas en el software de programación FSP-5000-RPS: una configuración por defecto y una configuración alternativa.

Es posible conmutar entre la configuración por defecto y la alternativa en el controlador de la central.

Para cambiar la configuración:

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración**
2. **Sensibilidad del detector**
Se ofrecen varias listas. Seleccione una de las listas de zonas lógicas o de detector que se ofrecen.
Se muestra una lista de elementos. Dependiendo de la lista que haya seleccionado, introduzca el número o el nombre del elemento en la pantalla de búsqueda.
3. Seleccione el campo de lista que necesita, por ejemplo, una zona lógica en este caso.
Se muestran dos ajustes: hay una marca de verificación en el campo selección delante de la configuración activa.
4. Seleccione el campo de selección de la sensibilidad del detector que necesite.
Se establece una marca de verificación en este campo.
5. Seleccione **Aceptar** para confirmar la selección o **Cancelar** para cancelar la operación.
La sensibilidad del detector seleccionada está confirmada para el detector.

20.5

Usuario

Dependiendo de si se utiliza la misma contraseña por nivel de acceso, o si cada usuario tiene una contraseña diferente, se ofrece una de las dos siguientes opciones:

Si se utiliza la misma contraseña por nivel de acceso:

- **Cambiar contraseña universal:** se puede configurar la misma contraseña para todos los niveles de acceso a través del software de programación FSP-5000-RPS. Esto significa que todos los usuarios con autorización de acceso para el segundo nivel reciben la misma contraseña, por ejemplo. Se puede cambiar la contraseña para los niveles de acceso dos a cuatro.

Si cada usuario utiliza una contraseña diferente:

- **Cambiar datos del usuario:** cambie la contraseña de un operador.
- **Establecer contraseña por defecto:** restablezca la contraseña de un usuario a la siguiente secuencia de números: 000000.



Aviso!

La contraseña debe contener al menos tres dígitos.

20.5.1

Cambiar contraseña

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración**
2. **Usuario**
3. **Cambiar datos del usuario**
Aparece una lista de todos los usuarios.
4. Seleccione el campo de lista que desee.
5. Introduzca una nueva contraseña. Vuelva a introducir la nueva contraseña en el campo inferior.
En la pantalla, cada dígito de la contraseña se indica con un asterisco para que nadie más vea la contraseña.
6. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** para cancelar la operación.
La entrada queda confirmada.

20.5.2

Cambiar contraseña universal

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración**
2. **Usuario**
3. **Cambiar contraseña universal**
4. Dependiendo del nivel de acceso para el que se va a cambiar la contraseña, seleccione el campo de lista que necesite.
5. Introduzca una nueva contraseña y vuelva a repetir la entrada en el campo inferior.
En la pantalla, cada dígito de la contraseña se indica con un asterisco para que nadie más vea la contraseña.
6. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** para cancelar la operación.
La entrada queda confirmada.

20.5.3

Establecimiento de contraseña por defecto

1. En el menú Inicio, seleccione **Configuración**
2. **Usuario**
3. **Establecer contraseña por defecto**
Aparece una lista de todos los usuarios.
4. Seleccione el campo de lista que desee.
El campo de lista está marcado.
5. Seleccione **Reset**.
La contraseña del operador se restablece a su contraseña anterior.

20.6 Renombrar elementos

Para cambiar el nombre de un elemento:

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración**
2. **Renombrar elementos**
Se mostrará una lista de todos los elementos.
3. Seleccione el campo de lista deseado.
Aparece una pantalla vacía.
4. Introduzca un nombre nuevo.
5. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada, o **Cancelar** para cancelar la operación.
El evento con el nuevo nombre aparecerá en la lista.

20.7 Servicios de red

20.7.1 Ethernet

Puede modificar y activar los ajustes de red (ajustes IP, redundancia Ethernet) de centrales y paneles de mando remotos que están conectados mediante una conexión Ethernet en **Configuración - Red**. Puede encontrar más información en la página *Funcionamiento en red mediante Ethernet, Página 30*.

20.7.2 Cambiar fecha/hora

Si inicia la central por primera vez, introduzca la fecha y hora actuales. Configurar la fecha correcta es un requisito previo indispensable para conectar la central al servidor Fire System Explorer.

Para obtener más detalles, consulte *Cambio de fecha / hora, Página 88*.

20.7.3 Remote Services

Para obtener información general sobre Remote Services, consulte *Remote Services, Página 65*.

Para configurar Remote Services:

1. Conecte el Secure Network Gateway para Remote Services con la central y el punto de acceso a Internet.
2. Vaya a **Configuración - Servicios de red - Ethernet - Ajustes IP**:
 - Introduzca la IP de la central.
 - Seleccione la casilla **Usar ajustes Ethernet**.
 - Consulte el capítulo *IP settings, Página 30* para obtener más detalles.
3. Reinicie la central:
 - Pulse el botón de encendido brevemente una vez para cerrar la central.
 - Espere hasta que se complete el apagado. Consulte *Activar y desactivar, Página 20*.
 - Pulse el botón de encendido una vez brevemente para iniciar la central.
4. Vaya a **Configuración - Servicios de red - Cambiar fecha / hora**.
 - Introduzca la fecha actual.
 - Consulte el capítulo *Cambiar fecha/hora, Página 86* para obtener más detalles.
5. Vaya a **Configuración - Servicios de red - Remote Services - Remote ID**:
 - Introduzca los 10 dígitos Remote ID proporcionados por Fire System Explorer mediante el teclado alfanumérico.
 - Para eliminar el Remote ID, seleccione **Borrar**.
 - Confirme con **Aceptar** para guardar y vuelva a la pantalla **Servicios de red**.
 - Para salir sin guardar, seleccione **Cancelar**.

6. **System ID:**
 - Fire System Explorer asigna el ID del sistema a la central. Normalmente, no hay necesidad de cambiarlo.
 - Para cambiarlo, seleccione **Cambiar System ID** e introduzca el nuevo ID del sistema con el teclado alfanumérico.
7. Confirme con **Aceptar** para guardar y vuelva a la pantalla **Remote Services**. Para salir sin guardar, seleccione **Cancelar**.



Aviso!

Cambie el ID del sistema únicamente si está reutilizando un ID del sistema existente.

20.8

Resumen

Para visualizar información importante sobre la configuración válida del sistema:

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración**
2. **Resumen**

Aparecerá la siguiente información:

 - Información de configuración y adicional sobre el sistema
 - **Fecha**
 - Versión de configuración (**Versión de la configuración**)
 - **Número**
 - **Nombre**
 - **Dirección IP**
 - **Ámbito**
 - **País**
 - **Zona horaria**
 - **Nombre del menú**

21 Otras funciones

Este capítulo contiene información sobre los siguientes puntos:

- *Cambio de fecha / hora, Página 88*
- *Contraseña maestra, Página 88*
- *Remote Services, Página 89*
- *Cambiar contraseña, Página 90*
- *Realización de una evacuación por incendio, Página 90*
- *Contadores de alarmas, Página 91*

21.1 Resumen del menú

Otras funciones	->	Cambiar fecha / hora	Contraseña maestra
		Remote Services	Cambiar contraseña
		Evacuar	Contadores de alarmas

21.2 Cambio de fecha / hora

Para cambiar la fecha y la hora:

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**
2. **Cambiar fecha / hora**
3. Toque el campo deseado e introduzca un valor nuevo.
4. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** cancelar la operación.
Los nuevos valores de fecha y hora se aceptan en el sistema.

21.3 Contraseña maestra



Aviso!

Con la contraseña maestra, se pueden manejar todas las funciones y cambiar los nombres.

Se ofrece una de las dos opciones siguientes:

- Introducir una contraseña maestra que sea válida indefinidamente. No se puede cambiar esta contraseña y se puede solicitar a la sucursal de Bosch correspondiente.
- Introducir una contraseña maestra que es válida para un periodo de tiempo determinado.

Esta contraseña sólo es válida durante 24 horas. Se puede solicitar al controlador que emita un número. Este número debe ser enviado al departamento de asistencia.

Después, el departamento de asistencia puede emitir una contraseña de 24 horas.

Después de introducir la contraseña, se ofrecen varias opciones.

21.3.1 Introducir una contraseña maestra que sea válida indefinidamente

1. En el menú Inicio, seleccione **Otras funciones**
2. **Contraseña maestra**
3. Introducir la contraseña maestra.

4. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** cancelar la operación.
Se acepta la contraseña maestra y el operador tiene una sesión iniciada.
Ahora se pueden cambiar las contraseñas de usuario:
seleccione **Cambiar contraseña**.
Pueden ofrecerse opciones adicionales.

21.3.2 Introducción de la contraseña maestra de 24 horas

Se debe seguir el procedimiento siguiente para obtener una contraseña maestra de 24 horas:

Se puede solicitar al controlador que emita un número. Envíe este número al departamento de soporte de ventas por teléfono o correo electrónico. Se proporcionará una contraseña que solo es válida durante 24 horas.

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**
2. **Contraseña maestra**
3. **Crear número**
4. **Solicitar contraseña**
Se muestra un número.
5. Proporcione el número emitido por el sistema al departamento de asistencia.
6. Una vez que haya recibido la contraseña de 24 horas del departamento de asistencia, seleccione **Introducir contraseña**.
7. Introduzca la contraseña.
Se acepta la contraseña de 24 horas y se conecta el usuario.

Cambiar contraseña

Para cambiar contraseñas, seleccione **Cambiar contraseña**.
Se pueden ofrecer opciones adicionales.

21.4 Remote Services

Remote Connect

En FSP-5000-RPS bajo **Remote Services** ->**Conexión Remota** es posible seleccionar la característica **Auto respuesta Disponible**. Si **Auto respuesta Disponible** está seleccionada, el conexión remota se establece de manera automática.

Para establecer un conexión remota sin la característica Auto respuesta:

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**.
2. Seleccione **Remote Services**.
3. Seleccione **Activar llamada**.
El botón **Activar llamada** desaparece.
El estado cambia de **Desactivado** a **Inactivo**.
Cuando se establece la conexión, el estado cambia a **Activo**.
4. Para desconectar la conexión, seleccione **Detener Remote Connect**.
⇒ Se muestra la pantalla original de la central.



Aviso!

Si abre otro menú mientras la conexión remota está activa, se muestra el mensaje **Teleservicio Activo**.

Para ocultar este mensaje, toque la pantalla.

El mensaje se mostrará cada 30 segundos mientras la conexión remota esté activa.

Remote Maintenance

Para detener la transmisión de datos para Remote Maintenance:

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**.
2. Seleccione **Remote Services**.
3. Seleccione **Bloquear**.
La transmisión de datos al Fire System Explorer se detiene hasta el siguiente reinicio del controlador de la central.
4. Para permitir Remote Maintenance de nuevo, seleccione **Desbloquear**.

**Aviso!**

El bloqueo o desbloqueo de Remote Maintenance afecta a todas las centrales de la red. No es posible bloquear ni desbloquear el servicio para una sola central.

Remote Alert

Para detener transmisión de datos para mensajes de Remote Alert :

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**.
2. Seleccione Remote Services.
3. Seleccione **Bloquear**
4. La transmisión de mensajes a Fire System Explorer se detiene hasta que se reinicia el controlador de la central.
5. Para permitir Remote Alert de nuevo, seleccione **Desbloquear**.

**Aviso!**

El bloqueo o desbloqueo de Remote Alert afecta a todas las centrales de la red. No es posible bloquear ni desbloquear el servicio para una sola central.

21.5**Cambiar contraseña****Aviso!**

Si todos los usuarios con la misma autorización de acceso tienen la misma contraseña, no se puede utilizar esta función.

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**
2. **Cambiar contraseña**
Aparece una lista de todos los usuarios.
3. Seleccione el campo de lista que desee.
4. Introduzca la contraseña.
En la pantalla, cada dígito de la contraseña se indica con un asterisco para que nadie más vea la contraseña.
5. Introduzca una nueva contraseña y vuelva a repetir la entrada en el campo inferior.
6. Seleccione **Aceptar** para confirmar la entrada o **Cancelar** para cancelar la operación.

21.6**Realización de una evacuación por incendio****Precaución!**

Riesgo de falta de comunicación

Si se produce una alarma real durante un simulacro de incendio, se abandona el simulacro. El simulacro sólo se puede reiniciar una vez que se elimine la alarma.

Durante un simulacro, se activan todos los dispositivos de señalización.

Para comenzar una evacuación:

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**
2. **Evacuar**
3. Confirme **Comenzar evacuación** con **Aceptar**

El simulacro se inicia.

Para terminar la evacuación, seleccione **Detener evacuación**.

Durante la evacuación, aparecen alarmas de incendio, mensajes de fallo y alarmas de supervisión.

Para cambiar entre la pantalla de simulacro de incendio y la pantalla de mensaje en cuestión, seleccione **Volver a la pantalla de mensajes** o **Volver a la pantalla de evacuación** en la barra de estado.

Si sonó una alarma o una alarma de fallo/supervisión durante la evacuación, el controlador de la central reacciona como se describe en la siguiente tabla:

	Alarma de Incendio	Alarma de fallo/supervisión
Los equipos de señalización de la evacuación se desactivan.	Sí	No
La evacuación se finaliza automáticamente.	Sí	No
La pantalla conmuta a	Indicación de alarma	Fault indication (Indicación de fallo)
La evacuación por incendio después del evento termina	Se debe reiniciar manualmente	Continuar

No se puede seleccionar una nueva función hasta que haya finalizado la alarma de fallo/supervisión y/o la evacuación.

21.7

Contadores de alarmas

Mostrar contadores globales de eventos

Durante la vigencia de la central, las siguientes condiciones de alarma y mensajes se contabilizan localmente para cada central (**Local**) y en el ámbito de todas las centrales de la red completa o de un grupo de red, dependiendo de la configuración (**Ámbito**):

- Alarma externa: todas las condiciones de alarma de incendio que han activado un dispositivo externo
- Alarma interna: todas las condiciones de alarma de incendio que no activaron un dispositivo externo (por ejemplo, si la alarma tuvo lugar en modo día)
- Alarma de mantenimiento: todos los mensajes de alarma de detectores en modo prueba.

Para visualizar el número de condiciones de alarma y mensajes que se han contado hasta el momento:

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**
2. **Contadores de alarmas**

La cifra que aparece detrás del tipo de mensaje muestra el número de condiciones y mensajes contados hasta ahora para la central individual (**Local**) y sumadas para todas las centrales de la red completas o para un grupo de red, dependiendo de la configuración (**Ámbito**).

**Aviso!**

El alcance de los contadores depende de la configuración de **Ámbito** del nodo en el software de programación FSP-5000-RPS. Si **Grupo** está configurado, se cuentan las condiciones y las alarmas de todas las centrales de un grupo de red determinado, dependiendo de la dirección del nodo lógico. Si **Red** está configurada, se cuentan todas las condiciones y alarmas de todas las centrales de la red.

Reseteo de contadores

Puede resetear a 0 el contador de alarma para tipos de alarma individuales.

Para resetear los contadores de alarma

1. En el menú de inicio, seleccione **Otras funciones**
2. **Contadores de alarmas**
3. Marque el contador de alarma que desee (p. ej., alarma externa).
4. Seleccione **Reset**
5. Confirme el mensaje **Atención: se reseteará el contador** con **Aceptar** para restablecer a 0 el contador de alarma o seleccione **Cancelar** para cancelar la operación.
6. Reinicie la central para mostrar los valores reseteados.

**Aviso!**

Para resetear los contadores de alarma, necesita el nivel de autorización 4.

22 Restablecer

Este capítulo contiene información sobre cómo restablecer elementos.

Durante el restablecimiento, se restablecen los elementos seleccionados en su estado inicial.

- **Tipo de evento:** Muestra una lista de todos los tipos de mensajes. Los tipos de mensajes se pueden restablecer en todo el **Ámbito**.
- **Ámbito:** dependiendo del **Ámbito** establecido en FSP-5000-RPS, se restablecerá la central actual, todas las centrales de un grupo o todas las centrales de toda la red.
- **Zona lógica**
- **Detector/Pulsador**
- **Esta central:** se restablecen todos los elementos de la central que no estén en modo de reposo.



Aviso!

Si el **Ámbito** se refiere a una central, los campos de lista **Esta central** y **Ámbito** tienen la misma función.

22.1 Resumen del menú

Reset	->	Tipo de evento	Ámbito
		Zona lógica	Detector/Pulsador
			Esta central

22.2 Restablecimiento de elementos

Para restablecer un detector o zona lógica, por ejemplo:

1. En el menú de inicio, seleccione **Reset**
2. Seleccione el elemento que necesite.
3. Seleccione el detector o zona.
4. Seleccione los campos requeridos de la lista.
Se marcan los campos de lista.
Se muestra una lista de detectores o zonas.
5. Seleccione **Reset**.
Se restablecen los elementos seleccionados.



Aviso!

Mientras los elementos estén en el proceso de restablecimiento, no se pueden realizar otras entradas.

Si un campo de lista está marcado con una R, el proceso de restablecimiento todavía no se ha completado para este elemento.

TEXTO	R
-------	---

Si no se puede restablecer un elemento, seguirá apareciendo en la lista.

Después de restablecer los elementos, aparece la pantalla de espera.

Para restablecer un pulsador de alarma, utilice la tecla de restablecimiento o vuelva a colocar la ventana de cristal.

Para restablecer un detector automático: si todavía hay humo en la cámara de detección, ventile.

23 Control/Monitor

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

- *Activar retenedor, elemento de control o HVAC, Página 95*
- *Ir al elemento, Página 95*
- *Buscar función, Página 96*

23.1 Resumen del menú

Monitorización de control	->	Activar retén puerta	Activar HVAC
		Activar elemento de control	Función de búsqueda
		Ir al elemento	

23.2 Activar retenedor, elemento de control o HVAC

Puede activar manualmente los retenedores, los elementos de control o los sistemas climáticos.

1. Pulse **Monitorización de control**
2. Pulse el botón necesario (**Activar retén puerta**, **Activar elemento de control** o **Activar HVAC**) para abrir una lista con todos los elementos disponibles del grupo requerido.



Aviso!

El control individual de cada grupo sólo es posible para los controladores de central con una licencia Premium.

Pulse el elemento necesario para iniciar o detener la activación de este elemento de forma inmediata. Pulse **Armado total** para activar todos los elementos o **Desact total** para detener la activación de todos los elementos a la vez. Utilice ∇ y \wedge para desplazarse por la lista. Las entradas de elemento cambian su color de fondo según su estado actual.

Los colores de fondo de los elementos tienen el significado siguiente:

- Rojo: elementos que se controlan activamente en caso de alarma.
- Fucsia: elementos que se están controlando activamente sin una alarma real
- Verde: elementos que no están activos
- Amarillo: elementos desactivados o en situación de avería; no es posible controlarlos.

23.3 Ir al elemento

Para buscar un elemento conectado al sistema:

1. En el menú de inicio, seleccione **Buscar función / elemento**
2. **Ir al elemento**
Se muestran dos listas diferentes.
3. Seleccione una lista, por ejemplo, **Por descripción**.
Se muestra una lista de detectores.
4. Seleccione el campo de lista que desee.

Se pueden ofrecer diferentes campos de selección para el elemento seleccionado (por ejemplo, **Aceptar**, **Anular**). Lo que se muestra depende:

- de los tipos de mensajes (p. ej., fallo, alarma, etc.) que se pueden asignar a este elemento.

- del modo (p. ej., Anulado, Restablecer, etc.) en el que está el elemento seleccionado.

23.4 Buscar función

Para buscar:

1. En el menú de inicio, seleccione **Monitorización de control**
2. **Función de búsqueda**
Aparece una lista de todas las funciones.
3. Seleccione el campo de lista que necesite.
Se muestra el submenú de la función seleccionada.

24 Menú de arranque

Para acceder al menú de arranque de una central activa:

1. Pulse el botón de encendido brevemente para cerrar la central.
Espere hasta que la central se haya cerrado por completo.
2. Pulse el botón de encendido brevemente para iniciar la central.
3. Ponga el dedo al mismo tiempo en alguna parte de la pantalla táctil y déjelo ahí hasta que se abra el menú de arranque.



Aviso!

Las funciones que se pueden ejecutar a través del menú de arranque están pensadas solo para expertos formados.

En menú de arranque se encuentran también las siguientes funciones:

- Start: continuar con el proceso de arranque y salir del menú.
- Start with Default Configuration: Pulse para iniciar la central con una configuración por defecto codificada.
- Reset to Factory Settings: esta función no está implementada actualmente.
- Calibrate Touchscreen: para calibrar la pantalla táctil, pulse el botón y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si la pantalla táctil está totalmente descalibrada y tocar el botón no funciona, pulse en cualquier posición durante un mínimo de 4 segundos y, a continuación, suelte. La liberación también inicia el proceso de calibración.
- Update Firmware: actualice el firmware de la central a través de un archivo en una tarjeta SD. Copie el archivo SWU proporcionado a través de la Extranet en una tarjeta SD e insértelo en la ranura de la tarjeta SD. Después, pulse Update Firmware.



Aviso!

Asegúrese de que solo hay un archivo SWU disponible en la tarjeta. Para hacer que el nuevo firmware sea efectivo, pulse el botón Toggle Firmware and Reboot.

- Toggle Firmware and Reboot: pulsa para usar el firmware que se ha cargado a través de la tarjeta SD. Si ya está en uso, también puede usar esta función para volver a la versión anterior del firmware de la central.

Índice

Símbolos

"Iniciar sesión" tecla de función 14

A

Acceso al menú de inicio 9
 Activación de verificación de incendio 45
 Activar 20
 Activar dispositivos señalización 44
 Activar el menú Inicio 23
 Activar salidas 69
 Active el dispositivo de transmisión 70
 Agua 36
 Ajustes IP 30
 Ajustes RSTP 31
 Alarma de incendio, reconocimiento de mensaje 44
 Alarma de incendio, señalización 43
 Alarma de supervisión 36
 Alarma, detector individual 41
 Alarma, número de mensaje 40
 Alarma, visualización de información adicional 42
 Alarma, zonas lógicas 39
 Almacenamiento de alarma intermedio 37
 Ámbito 87
 Anulación de detectores 47
 Anulación de elementos 53
 Anulación/desanulación del zumbador 55, 70
 Asignar elementos probados a un grupo prueba 74
 Autorización de acceso 22, 23
 Avería, indica 51

B

Barra de estado 18
 Bloqueo de un elemento 52
 Borrar números 28
 Botón de encendido 20
 Bus CAN 62
 Buscar función / elemento 26
 Búsqueda, descripción de equipo 96
 Búsqueda, elemento 95
 Búsqueda, función 96

C

Calibración de la pantalla táctil 97
 Calor 36
 Cambiar contraseña 85, 90
 Cambiar contraseña universal 85
 Cambiar datos del operador 85
 Cambiar entrada 28
 Cambiar fecha/hora 88
 Cambiar la pantalla de idioma 9, 28, 69

Cambio de la hora para restablecer al modo noche 80
 Cambio entre barras de estado 29
 Cambio pantalla de idioma 28
 Campos de lista, estados 25
 Cerrar sesión 22
 Coincidencia de dos detectores 37
 Comando ping 64
 Comprobación de consistencia 63
 Comprobando autorización de acceso 23
 Configuración Ethernet 30
 Contadores de alarma 91
 Contraseña de la central 62
 Contraseña maestra 88
 Contraseña, ajuste por defecto 22

D

Dependencia de dos zonas 37
 Desactivar 20
 Desanulación de elementos 53
 Desanulación de grupos de elementos anulados 53
 Desbloqueo de elementos 57
 Descripción, buscar por 26
 Día/noche, modo, cambio 79
 Diagnóstico 59
 Diagnóstico, detalles del elemento 59
 Diagnóstico, Información del grupo de elementos 59
 Diagnóstico, información para todos los elementos 59
 Diagnóstico, módulos 60
 Diagnóstico, Toda la información de un elemento 59
 Dirección de nodo físico (RSN) 82
 Dirección IP 87
 Dirección MAC 62
 Direccionamiento lógico 29
 Direccionamiento físico 29

E

Editar grupo 82
 Escriba la contraseña maestra que es válida indefinidamente 88
 Establecer contraseña por defecto: 85
 Establecer contraseña predeterminada 85
 Estado seguro 21
 Ethernet 30

F

Fecha de producción 62
 Finalización de la prueba 74
 Fuego 36

G			
Grupo de entrada, añadir elementos	82		
Grupo de entrada, borrar elementos	82		
Grupo de entrada/salida, cambio de nombre	84		
Grupo de prueba	83		
Grupos de prueba	71		
Grupos de prueba, añadir elementos	71		
Grupos de prueba, eliminar elementos	71		
H			
Histórico, cambio de filtro	77		
Histórico, combinación de filtros	77		
Histórico, filtro	76		
Humo	36		
I			
Idioma por defecto	69		
Información de mantenimiento, servicio mantenimiento, dirección	19		
Iniciando sesión en	22		
Inicio de la prueba	73		
Inicio del tiempo de investigación	45		
Interfaces	63		
Introducción de números	27		
Introducción de texto	27		
Introducción rápida de texto y números	28		
Introducir contraseña	22		
Introduzca la contraseña maestra de 24 horas	89		
L			
Lista, asignar modo	26		
Listas	24		
Listas, desplazamiento	25, 26		
M			
Máscara de búsqueda	26		
Mensaje de alarma	38		
Mensaje de alarma, información	40		
Mensaje de alarma, secuencia	39		
Mensaje de fallo	48		
Mensaje de fallo, información adicional	51		
Mensaje de fallo, información sobre elementos	50		
Mensaje de fallo, información sobre grupo de elementos	49		
Mensaje de fallo, reconocimiento	48		
Mensaje de fallo, restablecer	52		
Mensaje de fallo, secuencia	49		
Mensaje de fallo, último mensaje	50		
menú de arranque	97		
Modo día	38, 79		
Modo día/noche, visualización de detalles	80		
Modo noche	38, 79		
		Mostrar contadores globales de eventos	91
		N	
		Número de material	62
		número de nodo físico	63
		Número, buscar por	27
		O	
		Operador	84
		P	
		País	87
		Pantalla de espera	18, 29
		Pantalla táctil	17
		por descripción	24
		por número	24
		por número (no mostrar descripción)	24
		Prueba de LED	60
		Prueba de LED de módulos	62
		Prueba de pantalla	61
		Prueba, visualización de elementos no probados	74
		Prueba, visualización de elementos probados	74
		puertos Ethernet	64
		R	
		Realización de un simulacro de incendio	90
		Red	63
		Redundancia Ethernet	31
		Registro de historial, funciones de barra de estado	77
		Registro de historiales, configuración de filtro	76
		Registro de historiales, números de eventos	78
		Registro histórico, imprimir datos	77
		Renombra elementos	86
		Resetear contadores	92
		Resetear mensaje de alarma	46
		Reseteo de equipos de señalización externos	45
		Restablecimiento, ámbito	93
		Restablecimiento, detectores	93
		Restablecimiento, elementos	93
		Restablecimiento, esta central	93
		Restablecimiento, tipo de mensaje	93
		Restablecimiento, zona	93
		Resumen	87
		Retardo de alarma	36
		RSN	21
		S	
		Selección del menú	23
		Sensibilidad del detector	84
		Señales ópticas/acústicas	38
		Silenciar dispositivos de señalización activado	44

Silenciar el zumbador interno	44
Sistema de alarma por voz	
Plena	66
VAS over IP	66
T	
Tabla de ruta	63
Tecla de función de "flecha izquierda"	14
Tecla de función de confirmación	14
Tecla de función de flecha derecha	14
Tecla de función de flecha doble	14
Teclado AVENAR, funcionamiento	33
Teclado AVENAR, pantalla	33
Teclas de función	13
Teclas fijas	13
Tiempo de investigación	45
Tiempo de reconocimiento	45
Tipos de alarma	36
V	
Verificación de alarma	37, 45
Versión de configuración	87
Versión de firmware	62
Versión de hardware	62
Visualización de grupos de elementos anulados	53
Z	
Zona horaria	87

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Alemania

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2025

Soluciones para edificios para una vida mejor

202503271249