


Quick Selection Guide

Fire Systems: Brandmelderzentrale GLT 500 Serie


Kurzanleitung zur Zentrale	FPC-500-2	FPC-500-4	FPC-500-8
▶ Meldergruppe	2	4	8
▶ Programmierbare Eingänge	1	1	2
▶ AUX-Ausgang	1	1	1
▶ Ausgänge Signalgeber/Blitzleuchte	2	2	2
▶ Relais	2	2	2
▶ Alarmzähler	999 Alarmer	999 Alarmer	999 Alarmer
▶ Hintergrundspeicher	1000 Einträge	1000 Einträge	1000 Einträge
▶ Testverlauf	1000 Einträge	1000 Einträge	1000 Einträge
▶ Max. Anz. Erweiterungsplatinen (Open Collector/Relais)	0	1 x 4	2 x 4

Einsatzbeispiele



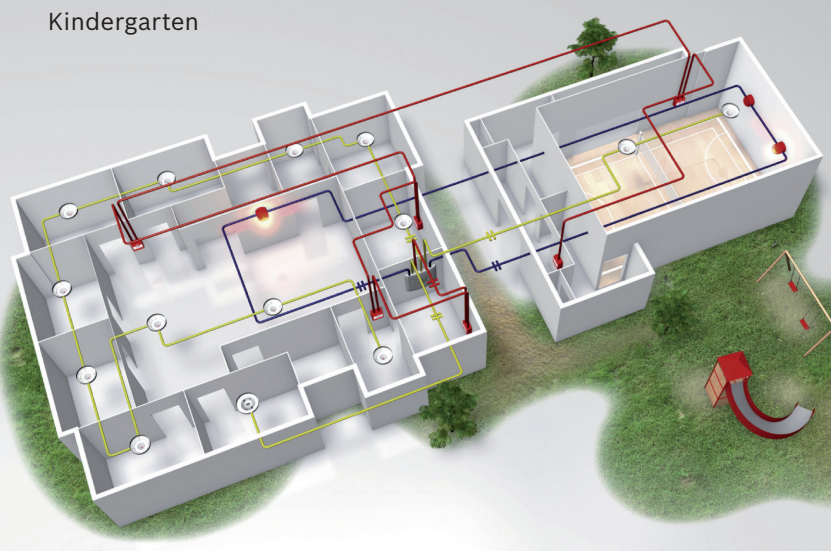



Kindergarten



Kleines Hotel




Legende

-  Brandmelderzentrale GLT 500 Serie
-  Rauchmelder GLT 320 Serie
-  Blitzleuchte
-  Rauchmelder GLT 500 Serie
-  Handfeuermelder/Handauslöser
-  Akustischer Signalgeber



Überblick über die Anschlüsse

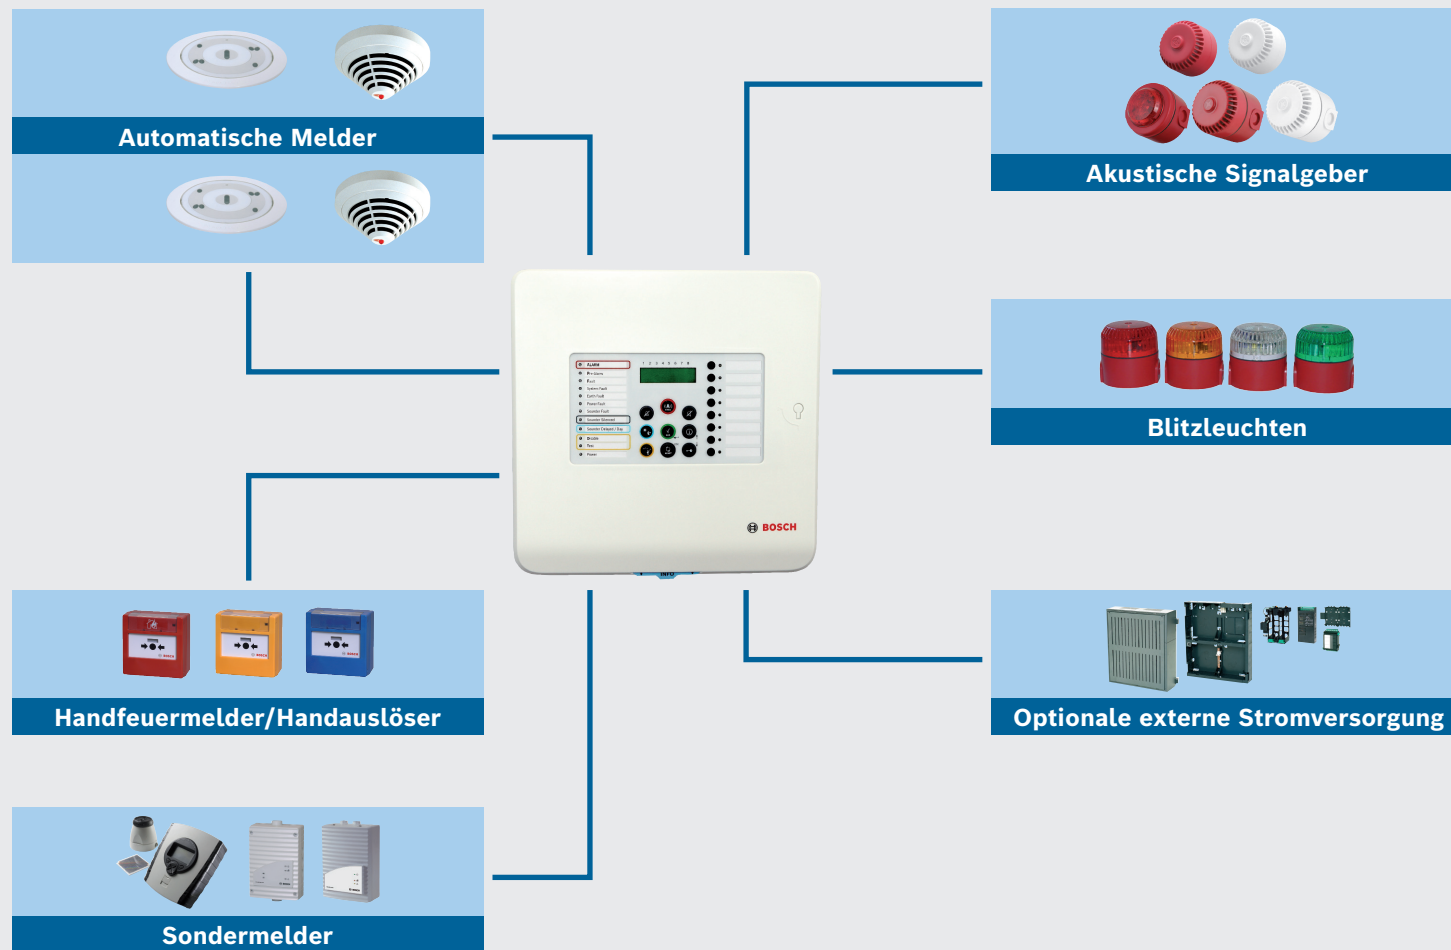

Quick Selection Guide

Fire Systems: Brandmelderzentrale GLT 500 Serie



Automatische Brandmelder

CTN	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Max. Anzahl/Zone (Lokale Vorschriften beachten)
FCP-OC 320	Mehrsensormelder optisch/chemisch	F.01U.026.292	32
FCP-O 320	Optischer Rauchmelder	F.01U.026.293	32
FCP-OT 320	Mehrsensormelder optisch/thermisch	F.01U.026.295	32
FCH-T 320	Wärmemelder	F.01U.026.291	32
FCP-O 500	Optischer Rauchmelder, weiß	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	Optische Rauchmelder, transparent mit Farbeinsätzen	F.01U.510.654	12
FCP-OC 500	Mehrsensormelder optisch/chemisch, weiß	F.01U.510.653	12
FCP-OC 500-P	Mehrsensormelder optisch/chemisch, transparent mit Farbeinsätzen	F.01U.510.656	12
FAA-420-RI-DIN	Melderparallelanzeige für DIN-Anwendung	F.01U.289.620	18
FAA-420-RI-ROW	Melderparallelanzeige	F.01U.289.120	24

Handfeuermelder/Handauslöser

CTN	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Max. Anzahl/Zone
FMC-120-DKM-G-R	Form G, rot	F.01U.011.951	lokale Vorschriften beachten
FMC-120-DKM-H-R	Form H, rot	F.01U.011.952	lokale Vorschriften beachten
FMC-120-DKM-G-B	Form G, blau	F.01U.011.953	lokale Vorschriften beachten
FMC-120-DKM-H-B	Form H, blau	F.01U.011.954	lokale Vorschriften beachten
FMC-120-DKM-G-Y	Form G, gelb	F.01U.011.955	lokale Vorschriften beachten
FMC-300RW-GSGBU	Handfeuermelder/Handauslöser mit Glasscheibe, blau	F.01U.012.724	lokale Vorschriften beachten
FMC-300RW-GSRBU	Handfeuermelder/Handauslöser rücksetzbar, blau	F.01U.012.770	lokale Vorschriften beachten
FMC-300RW-GSGRD	Handfeuermelder/Handauslöser mit Glasscheibe, rot	F.01U.012.771	lokale Vorschriften beachten
FMC-300RW-GSRRD	Handfeuermelder/Handauslöser rücksetzbar, rot	F.01U.012.777	lokale Vorschriften beachten
FMC-300RW-GSGYE	Handfeuermelder/Handauslöser mit Glasscheibe, gelb	F.01U.012.778	lokale Vorschriften beachten
FMC-300RW-GSRYE	Handfeuermelder/Handauslöser rücksetzbar, gelb	F.01U.012.779	lokale Vorschriften beachten

Quick Selection Guide

Fire Systems: Brandmelderzentrale GLT 500 Serie

Signalgeber

CTN	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Max. Anzahl/Signalgeber
FNM-320-SRD	Akustischer Signalgeber rot, Aufputz-Montage	F.01U.143.878	11
FNM-320-FRD	Akustischer Signalgeber rot, Unterputz-Montage	F.01U.143.879	11
FNM-320-SWH	Akustischer Signalgeber weiß, Aufputz-Montage	F.01U.143.880	11
FNM-320-FWH	Akustischer Signalgeber weiß, Unterputz-Montage	F.01U.143.881	11
MSS300-WH-EC	Meldersockelsirene weiß	4.998.120.501	18
FNS-320-SRD	Rundumkennleuchte rot, Aufputz-Montage	F.01U.143.883	2
FNS-320-SYE	Rundumkennleuchte gelb, Aufputz-Montage	F.01U.143.884	2
FNS-320-SWH	Rundumkennleuchte durchsichtig, Aufputz-Montage	F.01U.143.885	2
FNS-320-SGR	Rundumkennleuchte grün, Aufputz-Montage	F.01U.143.886	2
FNM-320-LEDSRD	Akustischer Signalgeber rot mit LED, Aufputz-Montage	F.01U.143.882	11

Sondermelder

CTN	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Max. Anzahl/Zone
Fireray 50 RV	Linearer Rauchmelder, maximale Reichweite 50 m	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	Linearer Rauchmelder, maximale Reichweite 100 m	4.998.142.206	12
Fireray 3000	Linearer Rauchmelder	4.998.001.940	12
Fireray 5000-EN	Lineare Rauchmelder mit Selbstausrichtung	F.01U.143.245	4
FCS-LWM-1	Linearer Wärmemelder	F.01U.026.138	12
FCS-LHD-2	Linearer Wärmemelder	F.01U.523.579	2
FCS-320-TM	Ansaugrauchmelder GLT TM Serie	F.01U.041.195	2
FCS-320-TM-R	Ansaugrauchmelder GLT TM Serie	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	Ansaugrauchmelder GLT TP Serie	F.01U.041.197	nur mit externer Stromversorgung
FCS-320-TP2	Ansaugrauchmelder GLT TP Serie (mit zwei Meldermodulen)	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	Relaismodul	F.01U.141.200	1
FCA-320-RESET	Rückstellplatine	F.01U.141.199	2 (gesteuert von TM/TP Serie)

Quick Selection Guide

Fire Systems: Brandmelderzentrale GLT 500 Serie



Optionale EOL-Module (zum EN54-13-konformen Anschluss)

CTN	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Hinweis
FLM-320-EOL2W	EOL-Modul GLT 2-Draht	F.01U.083.619	Ein Modul pro Meldergruppe
FLM-320-EOL4W-S	EOL-Modul GLT 4-Draht	F.01U.083.620	Ein Modul pro Meldergruppe

Zubehör

CTN	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Hinweis
FPC-500-OCEXT	OC-Erweiterungsplatine	F.01U.164.794	
FPC-500-RLYEXT	Relais-Erweiterungsplatine	F.01U.164.795	
FPC-500-KEY	Zugangsschlüssel für Zentrale	F.01U.164.844	

Externe Stromversorgung

CTN	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Hinweis
FPP-5000	Externe Stromversorgung	F.01U.511.307	direkt an die Zentrale anzuschließen > 1 m

Hinweis: 4-Draht-Melder können ausschließlich an die letzte Meldergruppe der Serie FCP-500 angeschlossen werden.