

NZM 0002 A Зонален модул устройство за известяване AVENAR panel



- ▶ Мониториран контрол на сигнализиращите устройства чрез обръщане на поляритета на напрежението
- ▶ Технология тип „включи и използвай“ и щепселни клемореди


Модулът за зони на устройство за известяване NZM 0002 A осигурява две мониторирувани първични линии. Това позволява свързване на две отделни линии за зони на устройство за известяване.

Свързване на:

- Сирени
- Стробоскопи
- Рупори

Работното състояние на всяка зона се показва чрез червен и жълт LED индикатор на състоянието.

Преглед на системата

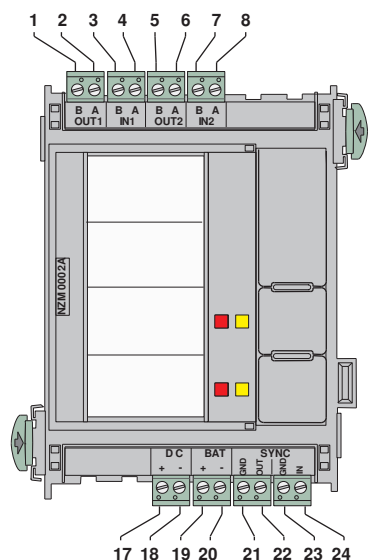

Поз.	Описание	Конектор
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC зона 1
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC зона 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC + / -	Не използвай
19 / 20	BAT + / -	Не използвай
21 / 22	SYNC GND/OUT	Изход за синхронизиране
23 / 24	SYNC GND/IN	Вход за синхронизиране

Бележки за инсталиране/конфигуриране

- За работа на пожароизвестителната система съгласно VdS 2540 сигналните устройства на NAC трябва да бъдат свързани от двете страни, OUT и IN, (резервна шлейф инсталация). Единична инсталация на шлейф не е разрешено.

Части в комплекта

Количество	Компонент
1	Модул за зони на устройство за известяване NZM 0002 A
2	Ленти с етикети
2	Резистори със съпротивление 3,92 kOhm

Технически спецификации**Електрически****NAC зони OUT1/OUT2**

Изходно напрежение (VDC)	20.2 VDC – 30 VDC
Макс. изходен ток	500 mA на една линия за зона на устройство за известяване
Източник на захранване (EN62368-1)	PS 3
Електрически източник (EN62368-1)	ES 1

За определяне на максималната дължина на кабела за зона за известяване, вземете предвид следното:

- минималното изходно напрежение на модула за NAC зона
- най-високото минимално входно напрежение на свързаните устройства
- съпротивление на кабела
- ток на активиране

Механичен

Материал	Пластмаса (ABS)
Цвят (RAL)	RAL 7016 антрацитеносив
Размери (В x Ш x Д) (мм)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Тегло (g)	240 g

Елементи за управление и визуализация

Елементи на дисплея	4 LED индикатора (2x червен, аларма/2x жълт, грешка)
Елементи за управление	2 бутона (тестване на LED)

Околна среда

Температура на съхранение (°C)	-20 °C – 60 °C
--------------------------------	----------------

Допълнителни характеристики

Изходни сигнали	Непрекъснат BS 5839 Маршов импулсен режим Маршов импулсен режим 120 Калифорнийски код Протокол за синхронизация (Wheelock, Gentex)
-----------------	--

Информация за поръчки**NZM 0002 A Зонален модул устройство за известяване**

за свързване на 2 отделни линии за зона на устройство за известяване, осигурява
2 мониториращи първични линии
Номер на поръчка **NZM 0002 A**



<https://www.boschsecurity.com>