

NZM 0002 A

AVENAR panel




Modulul de zone cu dispozitiv de avertizare NZM 0002 A oferă două linii primare monitorizate. Acesta permite conectarea a două linii separate ale zonelor cu dispozitive de avertizare.

Conectarea de:

- Sirene
- Stroboscoape
- Semnalizatoare acustice

Starea de funcționare a fiecărei zone este prezentată printr-un LED de stare roșu și galben.

Prezentare generală a sistemului

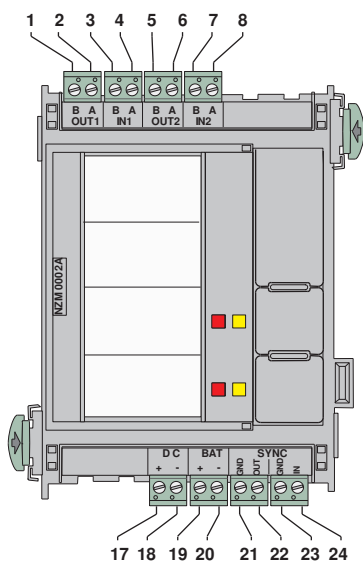

- Controlul monitorizat al dispozitivelor de semnalizare prin inversarea polarității tensiunii
- Tehnologie plug-and-play și blocuri de terminale conectabile

Poz.	Descriere	Conector
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC zona 1
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC zona 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC + / -	A nu se utiliza
19 / 20	BAT + / -	A nu se utiliza
21 / 22	SYNC GND/ OUT	Ieșire sincronizare
23 / 24	SYNC GND/ IN	Intrare sincronizare

Note despre instalare/configurare

- Pentru utilizarea sistemului de alarmă de incendiu în conformitate cu VdS 2540, dispozitivele de semnalizare de pe NAC trebuie conectate din ambele părți, OUT și IN, (instalare arbore redundant). Nu este permisă instalarea unui singur arbore.

Componente incluse

Cantitate	Componentă
1	NZM 0002 A Modul de zone cu dispozitiv de avertizare
2	Benzi de etichetare
2	Rezistențe de 3,92 kOhm

Specificații tehnice**Electric****Zone NAC ieșiri OUT1/OUT2**

Tensiune ieșire (V c.c.)	20.2 VDC – 30 VDC
Curent de ieșire max.	500 mA pe linia cu dispozitive de avertizare
Sursă de alimentare (EN62368-1)	PS 3
Sursă electrică (EN62368-1)	ES 1

Pentru determinarea lungimii maxime a cablului pe fiecare zonă cu dispozitive de notificare, luați în considerare următoarele:

- tensiunea minimă de ieșire a modului NAC;
- cea mai mare dintre tensiunile minime de intrare pentru dispozitivele conectate;
- rezistența cablului;
- curentul de activare.

Mecanic

Material	Plastic (ABS)
Culoare (RAL)	RAL 7016 Gri antracit
Dimensiuni (I x L x A) (mm)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Greutate (g)	240 g

Elemente de operare și afișare

Elemente de afișare	4 LED-uri (2 roșii = alarmă/2 galbene, defecțiune)
Elemente de operare	2 butoane (test LED)

De mediu

Temperatură de depozitare (°C)	-20 °C – 60 °C
--------------------------------	----------------

Caracteristici suplimentare

Semnale ieșire	Stabilitate BS 5839 Durată din martie Durată din martie 120 Codat California Protocol de sincronizare (Wheelock, Gentex)
----------------	--

Informații pentru comandă

Modul zonă dispozitiv de avertizare NZM 0002 A pentru conectarea a 2 linii separate ale zonelor cu dispozitive de avertizare, asigură 2 linii primare monitorizate
Număr comandă **NZM 0002 A**



<https://www.boschsecurity.com>